

## Beton Handbuch

Österreich  
Ausgabe 07/2019





## RÖFIX – Bauen mit System

Ob klassische Putzsysteme, innovative Dämm Lösungen, Beton oder moderne Anstriche – für den energieeffizienten Neubau oder die anspruchsvolle Sanierung – RÖFIX bietet die jeweils

passende Lösung mit einem breiten Sortiment an leistungsstarken Produkten und geprüften Systemen. Wer auch in Zukunft besser bauen will, braucht ein solides Fundament. Hier ist technisches

Know-how die Grundlage des Erfolgs. Dies gilt sowohl für die Entwicklung unserer Produkte und Systeme, die werkseigene Produktion, als auch für die fachgerechte Anwendung am Objekt.

## Innovation und Qualität

Mit über 130 Jahren Erfahrung und einem eigenen Forschungs- und Kompetenzzentrum setzt RÖFIX gezielt auf Innovation. Denn nur mit neuen,

zukunftsweisenden und markttauglichen Lösungen – technisch ausgeklügelt und gleichzeitig sicher und einfach in der Verarbeitung – können wir

unsere Kunden und Partner langfristig begeistern.



# Inhaltsverzeichnis


<b>Was ist Beton.....</b>	<b>04</b>	<b>Porenstruktur im Festbeton.....</b>	<b>44</b>
<b>Ausgangsstoffe für Beton.....</b>	<b>06</b>	Porenarten, Entstehung, Auswirkungen.....	44
Zement.....	06	<b>Nachbehandlung.....</b>	<b>45</b>
Ausgangsstoffe für Zement.....	07	Betonieren bei kaltem Wetter.....	46
Zementherstellung.....	07	Betonieren bei heißem Wetter oder starken Wind.....	48
Bezeichnung der Zementart nach EN 197-1.....	09	<b>Betonanwendungen.....</b>	<b>50</b>
Betonzusatzstoffe.....	13	Sichtbeton.....	50
Betonzusatzmittel.....	13	Selbstverdichtender Beton.....	51
Anmachwasser/Zugabewasser.....	14	Pumpbeton.....	51
Gesteinskörnungen.....	15	Abriebfester Beton.....	51
<b>Festlegung des Betons.....</b>	<b>20</b>	Faserbeton.....	52
Druckfestigkeitsklassen.....	20	Feuerbeständiger Beton.....	52
Expositionsklassen.....	22	Spritzbeton.....	53
Größtkorn.....	33	Drainbeton.....	54
Chloridgehaltsklassen.....	34	Anwendungsbereich für RÖFIX Trockenbetone.....	55
Konsistenz.....	34		
Rohdichte.....	35		
<b>Frischbetonprüfungen.....</b>	<b>36</b>		
Ausbreitmaß.....	37		
Verdichtungsmaße.....	38		
Setzmaß.....	39		
Temperatur.....	39		
Luftgehalt.....	40		
Frischbetonrohichte.....	40		
Wassergehalt.....	41		
Herstellung und Lagerung der Prüfkörper.....	41		
<b>Festbetonprüfungen.....</b>	<b>42</b>		
Würfeldruckfestigkeit.....	42		
Bohrkerndruckfestigkeit.....	43		
Wassereindringtiefe unter Druck.....	43		
Chloridgehalt.....	43		
Wasserleitfähigkeit.....	43		
Chloridwiderstand.....	43		
Frosttausalzwiderstand.....	43		
Sulfatwiderstand.....	43		
Schwinden und Kriechen.....	43		
Elastizitätsmodul.....	43		
Frostbeständigkeit.....	43		
Abriebverhalten.....	43		
Frostwechselerhalten.....	43		
Frost- und Tausalzwiderstand TFB.....	43		
Frost- und Tausalzwiderstand BE I.....	43		
Arbeitsvermögen an Quadratplatten.....	43		
Stahlfasergehalt aus Betonproben.....	43		



# Was ist Beton?

» Beton ist ein Gemisch aus Bindemittel (Zement), Anmachwasser (Zugabewasser) und Zuschlagstoffen (Gesteinskörnung), das in frischem Zustand plastisch ist, nach dem Einbringen erstarrt, mit fortlaufender Dauer erhärtet und je nach Anteil der einzelnen Komponenten steinartige Eigenschaften erreicht (fest, dauerhaft, etc.), ähnlich dem in der Natur vorkommenden Konglomerat. Dieser kann außerdem Betonzusatzstoffe und Zusatzmittel enthalten. «

## Visualisierung:

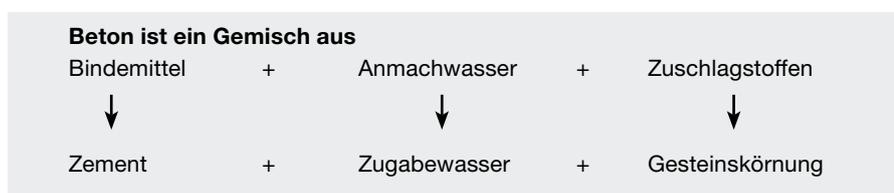

## Die richtige Auswahl eines Betons hängt von den nachfolgenden Kriterien ab:

		Festlegung von
<b>Statische Belastungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eigengewicht</li> <li>■ Nutzlast</li> <li>■ Äußere und innere Belastungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druckfestigkeit</li> <li>■ Biegezugfestigkeit</li> <li>■ Spaltzugfestigkeit</li> <li>■ Abreissfestigkeit</li> <li>■ Betonrohddichte (Raumgewicht)</li> <li>■ E-Modul</li> <li>■ Baufortschritt</li> <li>■ Zementsorte</li> </ul>
<b>Physikalische Angriffe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperaturentwicklung des jungen Betons</li> <li>■ Witterung</li> <li>■ Frost</li> <li>■ Taumittelangriff</li> <li>■ Hitze</li> <li>■ Mechanischer Abrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dichtheit (Wasserundurchlässigkeit)</li> <li>■ Frostbeständigkeit</li> <li>■ Frost-Taumittel-Beständigkeit</li> <li>■ Art der Gesteinskörnung</li> <li>■ Zementart</li> <li>■ Zusatzmittel und Zusatzstoffe</li> <li>■ Frischbetontemperatur</li> <li>■ Gestalt des Bauteils</li> <li>■ Betondeckung</li> <li>■ Abriebfestigkeit</li> <li>■ Schutzzeit (Nachbehandlung)</li> </ul>
<b>Chemische Angriffe</b>	Angriffe durch Taumittel, Abwasser, Thermalwasser, Milch, Säuren, Laugen oder gipshaltige Wässer. Erhebung der Konzentration der angreifenden Stoffe sowie der Rahmenbedingungen (z.B. Temperaturverhältnisse) ist unbedingt notwendig	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angriffsart und Angriffsgrad</li> <li>■ Zementsorte</li> <li>■ Gesteinskörnung</li> <li>■ Dichtheit</li> <li>■ Weitergehende Schutzmaßnahmen (z.B. Beschichtung)</li> <li>■ Schutzzeit</li> <li>■ Betondeckung</li> <li>■ Gestalt des Bauteiles</li> </ul>
<b>Einbaubedingungen und Anforderungen an die Sichtfläche</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konsistenz</li> <li>■ Größtkorn der Gesteinskörnungen</li> <li>■ Sieblinie</li> <li>■ Verarbeitungszeit</li> <li>■ Transport</li> <li>■ Förderung (Pumpe, Kran, etc.)</li> <li>■ Verdichtung</li> <li>■ Schalung</li> <li>■ Nachbehandlung</li> </ul>



# Ausgangsstoffe für Beton

## Zement

### Definition


Zement ist ein hydraulisches Bindemittel. Dies bedeutet, dass Zement unter Einbindung von Wasser Zementstein bildet und sowohl an der Luft als auch unter Wasser durch Hydratation erhärtet und raumbeständig bleibt.

### Geschichte

Die alten Römer gelten als Erfinder des Zements. Die heutige Art Zement zu produzieren geht auf den Engländer John Aspdin zurück. Er entwickelte 1824 ein Verfahren um einen hoch druckfesten Baustoff herzustellen,

der auch ohne Luft aushärten kann. Da das Produkt dem grauen Kalkstein an der englischen Küste bei Portland ähnelte, nannte Aspdin es „Portlandzement“.


### Hydratation (Festigkeitsbildung unter Einbindung von Wasser)

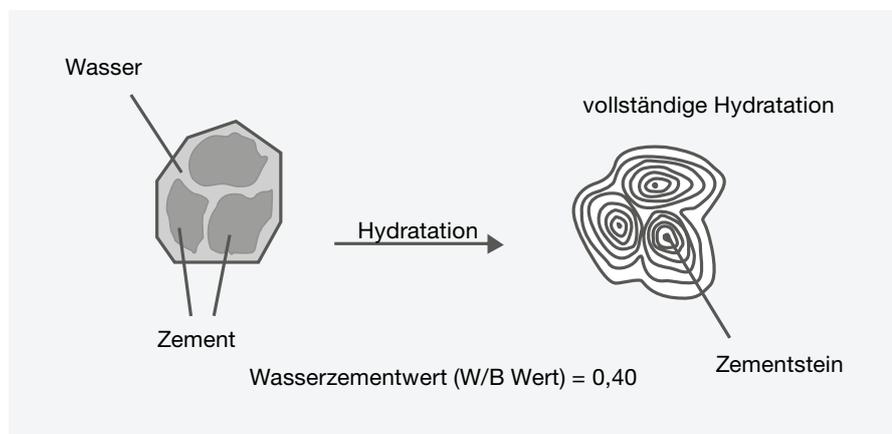

Bei einem W/B Wert von 0,40 wird das gesamte Wasser vom Zement gebunden.

### Durch die Zementhydratation entstehen zwei neue, mineralische Stoffe:

- Kleine nadelförmige Gebilde aus Calciumsilikathydraten (CSH), von leicht schwankender Zusammensetzung, die sich miteinander verfilzen und damit ein dichtes Gefüge erheblicher Festigkeit bilden.
- Große plattige Calciumhydroxid-Kristalle ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ), die keinen Beitrag zur Festigkeit erbringen, jedoch infolge ihrer hohen alkalischen Wirkung, die Bewehrung vor Korrosion schützen.

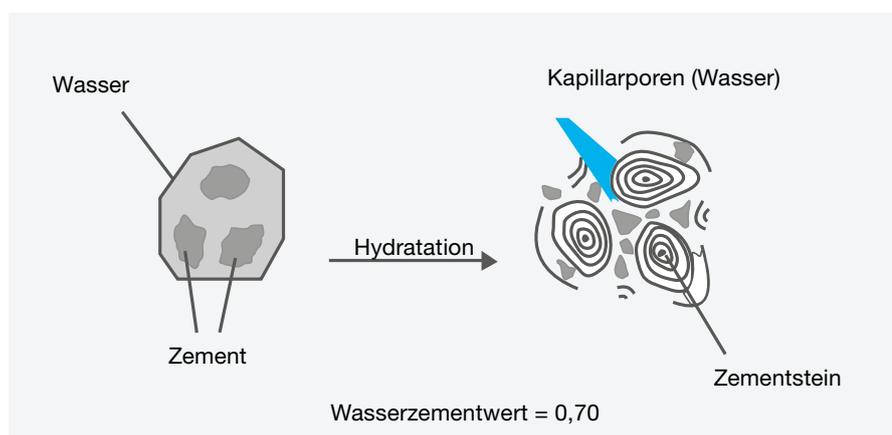


Bei jedem W/B-Wert größer 0,40 bleibt Restwasser zurück und bildet vermehrt Kapillarporenraum  
□ Kapillarenporosität.

### Die beiden Reaktionsprodukte der Zementhydratation wirken sich positiv (+) oder negativ (-) aus:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| CSH                      | + Druckfestigkeit   |
|                          | + Dichtigkeit   |
|                          | + Dauerhaftigkeit   |
| $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | + Bewehrungsschutz gegen Korrosion ( $\text{pH} > 12$ )               |
|                          | - Wasserlöslich   |
|                          | - Kalkausblühungen  |
|                          | - Reaktionspartner für Sulfat-Angriff und Alkali-Kieselsäure-Reaktion |

Mit Wasser angemacht beginnt Zement chemisch zu reagieren. Man nennt dies die Hydratation des Zements. Sie ist mit erheblicher Wärmeentwicklung, der sogenannten Hydrationswärme, verbunden und führt schließlich zum Abbinden und mit fortschreitender Erhärtung zum Zementstein.

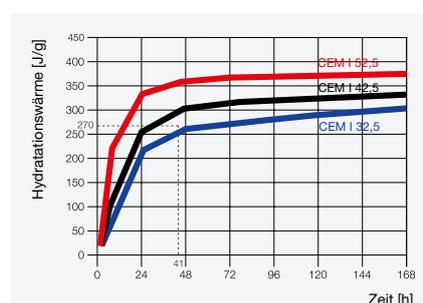

# Ausgangsstoffe für Zement

## Hauptkomponenten für die Klinkerproduktion

Klinkermaterialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalkstein (ca. 65 %)</li> <li>■ Mergel</li> <li>■ Ton</li> <li>■ Sand</li> <li>■ Lehm</li> </ul>
--------------------	---


Diese Klinkermaterialien werden zumeist bergmännisch gewonnen, zerkleinert, gemahlen und anschließend bei 1.450 °C im Drehrohrofen zu so genanntem „Klinker“ gebrannt.

## Zementproduktion

Zusatzstoffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klinker</li> <li>■ Gips (max. 5 %)</li> <li>■ Hüttensand</li> <li>■ Flugasche</li> <li>■ Puzzolane</li> <li>■ Microsilika</li> </ul>
--------------	---

Aus der Zusammensetzung der Klinkermaterialien, Zusatzstoffe und der Mahlfeinheit ergeben sich Zementsorten in unterschiedlichen Festigkeitsklassen.

## Zementherstellung

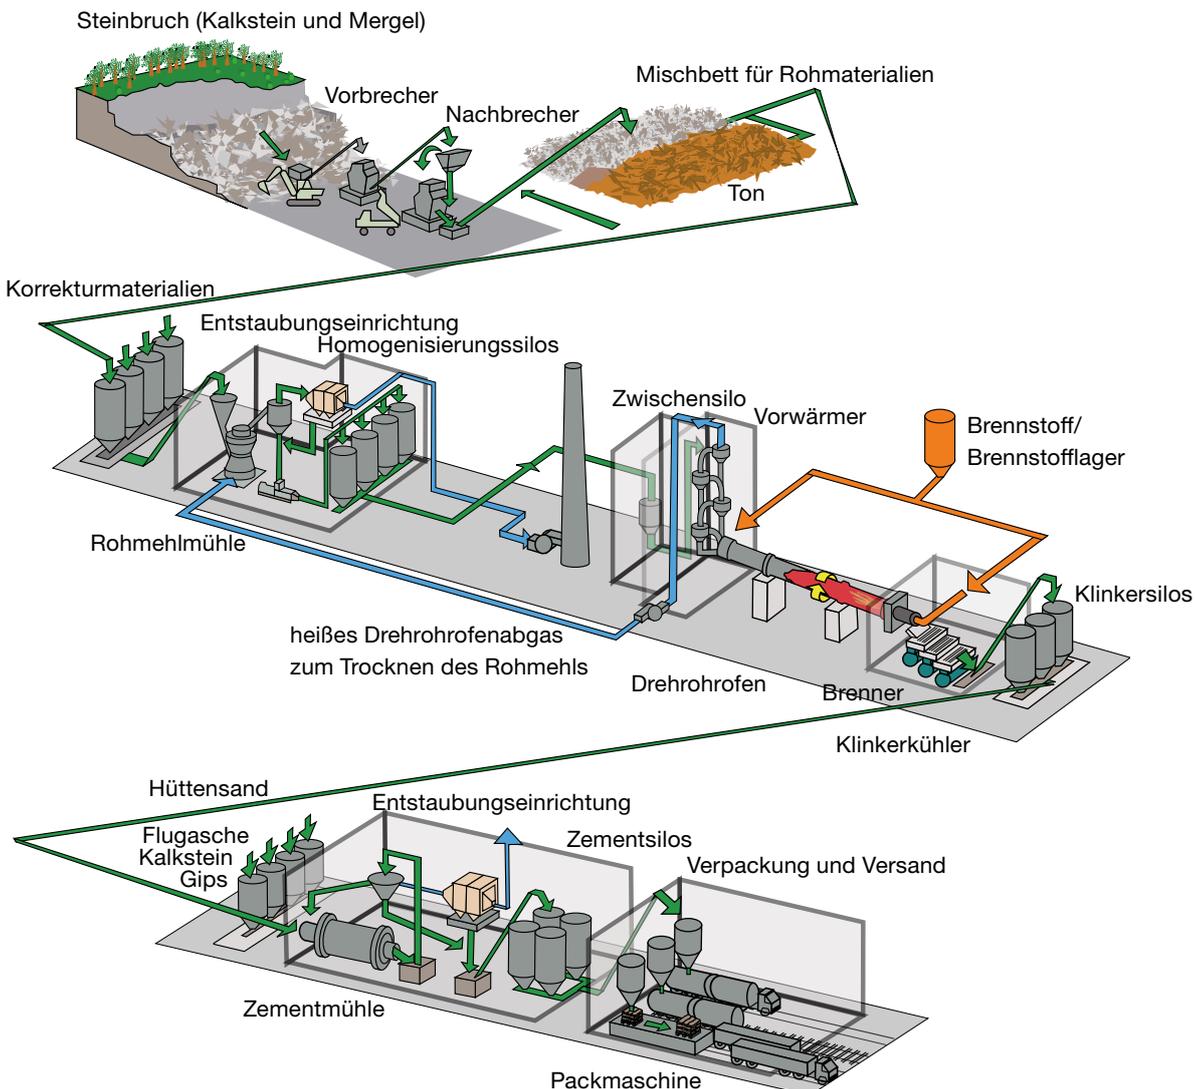


# Ausgangsstoffe für Beton

## Bezeichnung der Zemente nach EN 197-1

### Zemente/Zementart

- CEM I Portlandzemente
- CEM II Portlandkompositzemente
- CEM III Hochofenzemente
- CEM IV Puzzolanzemente
- CEM V Kompositzemente

Die Bezeichnung der Zementarten ist folgendermaßen normiert

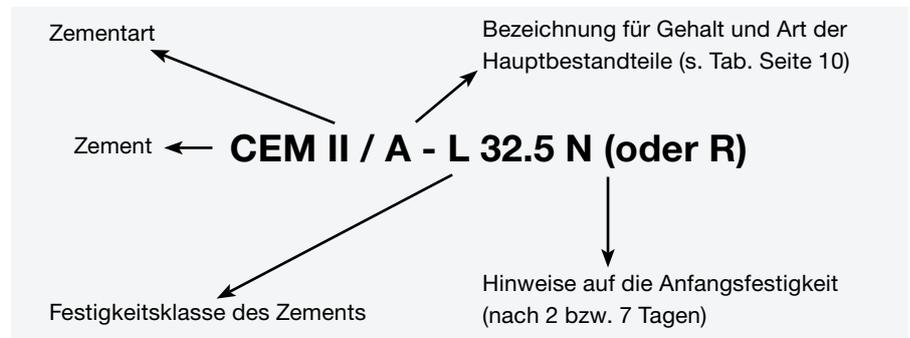

### Gehalt der Zumahlstoffmenge

- A Zumahlstoffmenge des Hauptbestandteiles bis 20 %
- B Zumahlstoffmenge des Hauptbestandteiles über 20 %

		Hauptbestandteile
Portlandzementklinker	K	Wird durch Sinterung einer genau festgelegten Rohstoffmischung (Kalkstein, Mergel, Ton) bei ca. 1.450 °C hergestellt.
Hüttensand	S	Entsteht durch schnelles Abkühlen einer Schlackenschmelze geeigneter Zusammensetzung, die im Hochofen beim Schmelzen von Eisenerz gebildet wird. Hüttensand weist bei geeigneter Anregung hydraulische Eigenschaften auf.
Microsilika (Silicastaub)	D	Entsteht bei der Reduktion von hochreinem Quarz mit Kohle in Lichtbogenöfen – bei der Herstellung von Silicium- und Ferrosiliciumlegierungen. Es besteht aus sehr feinen, kugeligen Partikeln mit einem Gehalt an amorphem Siliciumoxid mit mind. 85 % Silicastaub und weist puzzolanische Eigenschaften auf.
Natürlicher Puzzolan	P	Natürliche Puzzolane sind im Allgemeinen Stoffe vulkanischen Ursprungs oder Sedimentgestein mit geeigneter chemisch mineralogischer Zusammensetzung. Puzzolane sind natürliche Stoffe mit kieselensäurehaltiger oder alumosilicatischer Zusammensetzung oder eine Kombination davon.
Künstlicher Puzzolan	Q	
Kieselsäurereiche Flugasche	V	Flugasche wird durch die elektrostatische oder mechanische Abscheidung von staubartigen Partikeln aus Rauchgasen von Feuerungen erhalten, die mit feingemahlener Kohle befeuert werden. Kieselsäurereiche Flugasche ist ein feinkörniger Staub, hauptsächlich aus kugeligen Partikeln mit puzzolanischen Eigenschaften. Kalkreiche Flugasche ist ein feinkörniger Staub mit hydraulischen Eigenschaften und/oder puzzolanischen Eigenschaften.
Kalkreiche Flugasche	W	
Gebannter Schiefer	T	Insbesondere gebrannter Ölschiefer wird in einem speziellen Ofen bei Temperaturen von 800 °C hergestellt. Dieser weist in feingemahlendem Zustand ausgeprägte hydraulische sowie puzzolanische Eigenschaften auf.
Kalkstein	L	Kalkstein weist inerte Eigenschaften auf. Diese werden je nach Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) in zwei Kategorien eingeteilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normaler Kalkstein (L): TOC &lt; 0,50 M-%</li> <li>■ Hochwertiger Kalkstein (LL): TOC &lt; 0,20 M-%</li> </ul>

### Nebenbestandteile

Nebenbestandteile sind besonders ausgewählte, anorganische, mineralische Stoffe, die während der Klinkerherstellung entstehen. Auch Hauptbestandteile in geringen Mengen (0 bis M-%) können als Nebenbestandteile enthalten sein, es sei denn, sie sind bereits Hauptbestandteil des Zements.




## Eigenschaften von Haupt- und Nebenbestandteilen

Hydraulische Eigenschaften	Nach Wasserzugabe erfolgt eine selbständige Erhärtung durch Hydratation sowohl an der Luft als auch unter Wasser. (K, W, T)
Latent hydraulische Eigenschaften	Es ist ein natürliches, hydraulisches Potenzial vorhanden. Latent hydraulische Zusatzstoffe beginnen selbst erst in Gegenwart von Anregern (Alkali, Kalk, Sulfat) und Wasser mit der Bildung von zementhydratähnlichen Stoffen. Dabei laufen im Wesentlichen die gleichen Reaktionen ab wie bei der Hydratation von Zement. (S)
Puzzolanische Eigenschaften	Es ist kein hydraulisches Potenzial vorhanden. Puzzolanische Zusatzstoffe reagieren mit dem bei der Hydratation des Klinkeranteils frei werdenden Calciumhydroxid. Dadurch bilden sich zementhydratähnliche Stoffe. (D, P, Q, V, W, T)
Inerte Eigenschaften	Es ist weder hydraulisches noch puzzolanisches Potenzial vorhanden. Inerte Stoffe gehen keine chemische Reaktion ein, das heißt sie verändern sich nicht, reagieren nicht, tragen nichts zur Festigkeitsbildung bei und verhalten sich neutral im alkalischen Milieu. Inerte Bestandteile verbessern jedoch die physikalischen Betoneigenschaften. (L, LL)

## Einteilung der Hauptbestandteile in das Dreistoffdiagramm

Die nachfolgende Abbildung zeigt die stoffliche Verwandtschaft der Hauptbestandteile von Zement und Portlandzementklinker. Mehr als 90 % der Erdrinde bestehen aus den Elementen dieser Hauptoxide.

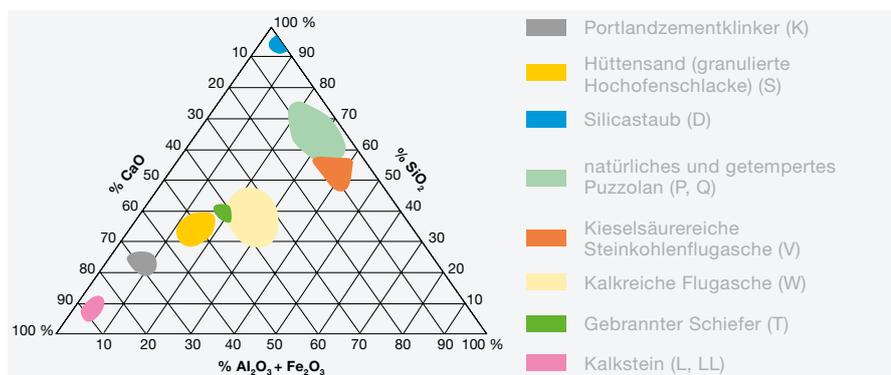

## Besondere Eigenschaften

### Zement mit hohem Sulfatwiderstand

Wird gemäß nationalem Vorwort resp. Anhang mit dem Zusatz, „HS“ nach der Festigkeitsklasse bezeichnet. Die folgenden Zemente gelten als "Zement mit hohem Sulfatwiderstand":

- CEM I mit einem C3A-Gehalt < 3,0 M-%
- CEM III/B
- CEM III/C

Für andere Zemente muss die gleiche Leistungsfähigkeit bezüglich Sulfatwiderstand nachgewiesen werden.

### Zement mit niedriger Hydrationswärme

Werden mit dem Kurzzeichen „LH“ gekennzeichnet. Die Hydrationswärme darf den charakteristischen Wert von 270 J/g nicht überschreiten. Die Hydrationswärme ist entweder nach 7 Tagen oder nach 41 Stunden zu bestimmen.



# Ausgangsstoffe für Beton

## Festigkeitsklasse des Zementes/Anfangsfestigkeiten

Festigkeits- klasse	Druckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]				Erstarrungs- beginn [min.]
	Anfangsfestigkeit		Normfestigkeit		
	2 Tage	7 Tage	28 Tage		
32.5 N 32.5 R	- ≥ 10,0	≥ 16,0 -	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 75
42.5 N 42.5 R	≥ 10,0 ≥ 20,0	- -	≥ 42,5	≤ 62,5	≥ 60
52.5 N 52.5 R	≥ 20,0 ≥ 30,0	- -	≥ 52,5	-	≥ 45

Für jede Klasse der Normfestigkeit sind zwei Klassen für die Anfangsfestigkeit definiert:

Eine Klasse mit **üblicher Anfangsfestigkeit**, die mit „**N**“ gekennzeichnet wird, und eine Klasse mit **hoher Anfangsfestigkeit**, gekennzeichnet mit „**R**“.

## Zementarten und Zusammensetzung

Zementart	Bezeichnung	Kennzeichnung	Portlandzement- klinker K	Hütten sand S	Silicastaub D	Puzzolan		Flugasche		Gebrannter Schiefer T	Kalkstein L	Neben- bestandteile
						natürlich P	industriell Q	kieselsäure- reich V	kalkreich W			
I	Portlandzement	I	95–100	-	-	-	-	-	-	-	-	0–5
II	Portlandhütten- zement	II/A - S	80–94	6–20	-	-	-	-	-	-	-	0–5
		II/B - S	65–79	21–35	-	-	-	-	-	-	-	0–5
	Portland silicastaubzement	II/A - D	90–94	-	6–10	-	-	-	-	-	-	0–5
	Portlandpuzzolan- zement	II/A - P	80–94	-	-	6–20	-	-	-	-	-	0–5
		II/B - P	65–79	-	-	21–35	-	-	-	-	-	0–5
		II/A - Q	80–94	-	-	-	6–20	-	-	-	-	0–5
		II/B - Q	65–79	-	-	-	21–35	-	-	-	-	0–5
	Portlandflugasche- zement	II/A - V	80–94	-	-	-	-	6–20	-	-	-	0–5
		II/B - V	65–79	-	-	-	-	21–35	-	-	-	0–5
		II/A - W	80–94	-	-	-	-	-	6–20	-	-	0–5
		II/B - W	65–79	-	-	-	-	-	21–35	-	-	0–5
	Portlandschiefer- zement	II/A - T	80–94	-	-	-	-	-	-	6–20	-	0–5
		II/B - T	65–79	-	-	-	-	-	-	21–35	-	0–5
	Portlandkalkstein- zement	II/A - L	80–94	-	-	-	-	-	-	-	6–20	0–5
II/B - L		65–79	-	-	-	-	-	-	-	21–35	0–5	
Portlandcomposit- zement	II/A - M	80–94	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20	6–20
	II/B - M	65–79	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35	21–35
III	Hochofenzement	III/A	35–64	36–65	-	-	-	-	-	-	-	0–5
		III/B	20–34	66–80	-	-	-	-	-	-	-	0–5
		III/C	5–19	81–95	-	-	-	-	-	-	-	0–5
IV	Puzzolan zement	IV/A	65–89	-	11–35	11–35	11–35	11–35	-	-	-	0–5
		IV/B	45–64	-	36–55	36–55	36–55	36–55	-	-	-	0–5
V	Kompositzement	V/A	40–64	18–30	-	18–30	18–30	18–30	-	-	-	0–5
		V/B	20–39	31–50	-	31–50	31–50	31–50	-	-	-	0–5



# Ausgangsstoffe für Beton

## Betonzusatzstoffe

Betonzusatzstoffe sind pulverförmige oder flüssige Zusätze, die bestimmte Eigenschaften des Betons beeinflussen. Sie dürfen dem Beton nur zugegeben werden, wenn sie das Erhärten des Zements, die Festigkeit und die Beständigkeit des Betons sowie den Korrosionsschutz des Betons nicht beeinträchtigen.

Sie sind als Volumenbestandteile in der Stoffraumrechnung für den k-Wert-Ansatz zu berücksichtigen. Die übliche Klassifizierung der Zusatzstoffe richtet sich nach ihrem chemischen Verhalten im Zementleim und/oder nach ihrer Wirkung im Beton. Eine weitere Einteilung bezieht sich auf deren chemische Zusammensetzung (Dreistoffdiagramm).

## Wichtige Zusatzstoffe

Kalksteinfüller Steinmehl Farbpigmente	<b>Typ I</b> nahezu inaktive Zusatzstoffe	Reagieren nicht mit Zement und Wasser und greifen somit nicht in die Hydratation ein.  Sie dienen aufgrund ihrer Korngröße, -zusammensetzung und -form der Verbesserung des Kornaufbaus im Mehlkornbereich.  Sie werden zugesetzt um beispielsweise bei Betonen mit feinteilarmen Sanden, einen für die Verarbeitbarkeit und für ein geschlosseneres Gefüge ausreichenden Mehlkorngehalt zu erzielen.
Natürliche Puzzolane (Trass) Flugasche Silicastaub Micorsilika	<b>Typ II</b> puzzolanische Zusatzstoffe	Puzzolanische Zusatzstoffe reagieren mit dem bei der Hydratation des Zementsteins entstehenden Calciumhydroxid und bilden dabei zementsteinähnliche Erhärtungsprodukte.  Solche Stoffe tragen zur Erhärtung bei und dienen aufgrund ihrer Korngröße, -zusammensetzung und -form der Verbesserung des Kornaufbaus im Mehlkornbereich.
Hüttensand	<b>latent</b> hydraulische Zusatzstoffe	Latent hydraulische Stoffe benötigen einen Anreger (Calciumhydroxid oder Calciumsulfat), um dann selbst hydraulisch zu erhärten.
Fasern		Faserartige Stoffe kommen insbesondere als Stahlfasern, aber auch als Glasfasern oder Kunststofffasern zum Einsatz. Sie können die Frisch- und Festbetoneigenschaften (Festigkeit, Dichtigkeit, Arbeitsvermögen) verbessern.



## Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel sind in Wasser gelöste Stoffe, die dem Beton beigemischt werden, um durch physikalische und/oder chemische Wirkung die Eigenschaften des Frisch- oder Festbetons, wie beispielsweise Verarbeitbarkeit, Abbindeverhalten, Erhärten oder Dauerhaftigkeit, zu verändern. Die Zugabemenge, bezogen auf das Zementgewicht, liegt im Allgemeinen im Bereich von 0,2 bis 2,0 M-%. Sollten mehrere Zusatzmittel gemeinsam eingesetzt werden, so ist dies mit dem Lieferanten genau abzuklären, da sich unter Umständen die Wirkungen der Zusatzmittel aufheben oder summieren können.



## Wirkungsweise von Betonzusatzmitteln

Fließmittel	FM	Verminderung des Wasseranspruchs und/oder Verbesserung der Verarbeitbarkeit.
Verzögerer	VZ	Verzögerung des Erstarrens des Betons; zum Beispiel Einsatz bei Mehretappen-Einbau, bei hohen Außentemperaturen usw.
Luftporenbildner	LP	Erhöhung des Frost- und Frosttausalz widerstandes durch Einführung gleichmäßig verteilter kleiner Luftporen.
Erhärtungsbeschleuniger	HBE	Beschleunigt die Anfangsfestigkeit – mit oder ohne Einfluss auf die Erstarrungszeit. Einsatz beim Betonieren im Winter.
Erstarrungsbeschleuniger	SBE	Beschleunigung des Erstarrens des Betons.
Stabilisierer	ST	Der „innere Zusammenhalt“ des Frischbetons wird erhöht.
Betonverflüssiger	BV	Sie vermindern den Wasseranspruch des Betons und verbessern dadurch seine Verarbeitbarkeit oder sie ermöglichen durch Wassereinsparung, bei gleichbleibendem Zementgehalt eine Erhöhung seiner Festigkeit.
Dichtungsmittel	DM	Dichtungsmittel (DM) werden, wenn überhaupt, im Tief-, Wasser- und Behälterbau verwendet. Sie sollen die Wasseraufnahme bzw. das Eindringen von Wasser in den Beton vermindern.
Einpresshilfen	EH	Einpresshilfen verbessern die Fließfähigkeit, vermindern den Wasseranspruch sowie das Absetzen und bewirken ein mäßiges Quellen von Einpressmörtel.



# Ausgangsstoffe für Beton

## Wirkungsweise von Betonzusatzmitteln

Auswirkung auf	Verflüssiger BV/FM	Beschleuniger SBE/HBE	Verzögerer VZ	Luftporenbildner LP
Verarbeitbarkeit	++	-	+	+
Entmischen/Bluten	+		-	+
Erstarren: beschleunigend verzögernd	-	++	++	-
Pumpfähigkeit	+			-
Frühfestigkeit	+	++	-	-
Endfestigkeit	+	-	+	-
Permeabilität *	+	-		+
Frostwiderstand	+	-	-	++
Betonieren bei kaltem Wetter	+	+	-	
Betonieren bei warmem Wetter	+	-	+	
++ positiver Effekt    + möglicher Effekt    - möglicher negativer Effekt				Quelle: Betonpraxis

\* Permeabilität bezeichnet bei Festkörpern die Eigenschaft, Gase und/oder Flüssigkeiten passieren zu lassen.

## Anmachwasser/Zugabewasser

Oberflächenfeuchte	Wasseranteil in Zusatzmitteln/ -stoffen	Zugabewasser	Kernfeuchte
Gesamtwassergehalt			
wirksamer Wassergehalt			

Das Zugabewasser beeinflusst die Erstarrung und die Festigkeitsentwicklung des Betons sowie den Korrosionsschutz der Bewehrung. Unter Anmachwasser versteht man die gesamte im Frischbeton enthaltene Wassermenge, die bei der Ermittlung des wirksamen Wasserzementwerts zu berücksichtigen ist.

### Das Anmachwasser setzt sich zusammen aus:

- Dem Zugabewasser
- Der Oberflächenfeuchte der Gesteinskörnung
- Gegebenenfalls dem Wasseranteil der Zusatzmittel und Zusatzstoffe, sollte die Gesamtmenge mehr als 3 ltr./m<sup>3</sup> betragen

Der Gesamtwassergehalt ergibt sich aus dem Anmachwasser und der Kernfeuchte.

## Anforderungen an das Zugabewasser

Trinkwasser	Geeignet zur Betonherstellung. Keine zusätzlichen Prüfungen nötig.
Restwasser	In der Regel geeignet zur Betonherstellung. Gewisse Anforderungen müssen jedoch erfüllt werden.
Natürliches Oberflächenwasser	Kann geeignet sein, muss jedoch geprüft werden.
Industrielles Brauchwasser, Grundwasser	Prüfhäufigkeit: vor der ersten Anwendung, anschließend einmal pro Jahr und in Zweifelsfällen.
Abwasser	Grundsätzlich nicht geeignet.
Meerwasser	Darf für unbewehrten Beton verwendet werden, ist aber in der Regel für bewehrten und vorgespannten Beton geeignet.

## Gesteinskörnungen

Unter Gesteinskörnung versteht man ein Gemisch aus Sand und Kies unterschiedlicher Korngrößen. Dieses hat mengenmäßig den größten Anteil an Beton. Gesteinskörnungen können aus natürlichen, industriellen oder rezyklierten Rohstoffen hergestellt werden.

Es ist wichtig, dass die Gesteinskörnung vom Feinanteil bis zum groben Korn optimal abgestuft und gemischt ist, um alle Hohlräume ausfüllen zu können.

**Eine qualitativ gute Gesteinskörnung hat gegenüber dem umgebenden, kittenden Zementstein diverse Vorteile:**

- Höhere Festigkeit
- Bessere Dauerhaftigkeit
- Keine Volumsänderung infolge von Feuchtigkeit, somit Reduktion des Schwindmaßes im Beton
- Aufnahme von Hydratationswärme und damit dämpfende Wirkung auf den Abbindeprozess.

**Die wichtigsten Eigenschaften der Gesteinskörnung sind:**

- Kornzusammensetzung
- Petrografie, Kornform, Oberflächenbeschaffenheit
- Sauberkeit
- Rohdichte, Schüttdichte, Feuchtigkeitsgehalt, Wasseraufnahme



## Einteilung der Gesteinskörnung

Einteilung nach	Gesteinskörnung	Definition/Anforderung
Herkunft	Natürlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Natürliches mineralisches Vorkommen</li> <li>■ Ausschließlich mechanische Aufbereitung</li> </ul>
	Industriell hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mineralischer Ursprung</li> <li>■ Industriell hergestellt (thermischer oder ähnlicher Prozess)</li> </ul>
	Rezykliert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufbereitetes, anorganisches Material aus Altbaustoff</li> <li>■ Sammelbegriff für rezyklierten Splitt und rezyklierten Brechsand</li> </ul>
	Kies	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Natürlich gerundetes Material</li> </ul>
	Splitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebrochenes Material</li> </ul>
Rohdichte	Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kornrohddichte &gt; 2.000 kg/m</li> <li>■ Mineralischer Ursprung</li> </ul>
	Leicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kornrohddichte <math>\leq</math> 2.000 kg/m<sup>3</sup> oder Schüttdichte <math>\leq</math> 1.200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Mineralischer Ursprung</li> </ul>
Feinheit	Grob	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>D \geq 4</math> mm und <math>d \geq 2</math> mm</li> </ul>
	Fein	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>D \leq 4</math> mm (Sand)</li> </ul>
	Feinanteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gesteinsanteil &lt; 0,063 mm</li> </ul>
	Füller (Gesteinsmehl)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwiegender Teil &lt; 0,036 mm</li> </ul>

# Ausgangsstoffe für Beton



## Kornzusammensetzung

Die Kornzusammensetzung des Betonzuschlags bestimmt die Dichte und den Wasseranspruch einer Betonmischung, der zur Erzielung einer ausreichenden Verarbeitbarkeit erforderlich ist. Die Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen wird durch Siebversuche mit Prüfsieben bestimmt und mit Sieblinien dargestellt, welche den Anteil des Zuschlages in Gewichtsprozenten zeigen, der kleiner als die zugehörige Korngröße ist. Es wird zwischen feiner (Sand, Brechsand) und grober Gesteinskörnung (Kies, Splitt) unterschieden. Feine Gesteinskörnungen haben einen Grenzwert von 15 % für den Überkornanteil.

### Feinanteile

Sind jene Anteile einer Gesteinskörnung, die durch das 0,063 mm Sieb hindurchgehen. Feinanteile können die Betoneigenschaft nachhaltig verändern. Der Gehalt der Feinanteile wird durch den Auswaschversuch bestimmt.

### Mehlkorn

Anteil < 0,125 mm der trockenen Betonmischung (Gesteinskörnung, Zement, Zusatzstoffe) enthält keine lehmigen Stoffe und quellfähige Tonminerale.

### Korngröße

Beschreibt die Größe von einzelnen Körnern.

### Korngemisch 0/D

Gemisch aus feinen und groben Gesteinskörnungen (z.B. 0/8, 0/16)

Gesteinskörnungen	Korngruppen d / D in mm				
<b>Feine Gesteinskörnungen (Sand)</b> d = 0 und D ≤ 4 mm	0/1	0/2	0/4		
<b>Grobe Gesteinskörnungen enggestuft</b> D ≤ 11,2 mm und D/d ≤ 4 oder D > 11,2 mm und D/d ≤ 2 mm	2/4	2/8	4/8	8/16	16/32
<b>Grobe Gesteinskörnungen weitgestuft</b> D > 11,2 mm und D/d > 2 oder D < 11,2 mm und D/d > 4 mm	2/16 1/8	4/16	4/32	8/32	

## Korngruppe d/D

Die Korngruppe (Lieferkörnung) wird durch die Angabe von zwei Siebgrößen (Begrenzungssiebe) definiert.

Zum Beispiel: 2/4 mm oder 2–4 mm.

„d“ = 2 mm und „D“ = 4 mm

d = unteres Begrenzungssieb

D = oberes Begrenzungssieb

In einer Korngruppe sind auch kleinere und größere Körner als sogenanntes Nennkorn vorhanden (Unter-/Überkornanteile).

Die Siebgrößen sind mit den Werten des Grundsiebsatzes oder der Ergänzungssiebsätze zu bilden.

Mit einer Sieblinie kann man die Körnung von Gesteinen (Kies, Schotter, Sand etc.) grafisch darstellen.

Sie wird ermittelt durch Siebe unterschiedlicher Maschenweite.

<b>Grundsiebsatz</b>	0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 31,5 - 63 mm
<b>Ergänzungssiebsatz</b>	5,6 - 11,2 - 22,4 - 45 mm
<b>Maschensiebe</b>	0,063 - 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0
<b>Quadratlochsiebe</b>	4 - 8 - 11,2 - 16 - 22,4 - 31,5 - 45 - 63







## Sauberkeit

Verunreinigte Gesteinskörnungen vermindern die Betonqualität:

- Störung des Abbindeverhaltens
- Schwächung des Frostwiderstands

Aus diesem Grund wird die Gesteinskörnung bei der Aufbereitung gewaschen.

## Rohdichte, Schüttdichte, Feuchtigkeitsgehalt und Wasseraufnahme

Die Ursprungsminerale und die Porigkeit bestimmen deren Rohdichte, die zur Stoffraumberechnung benötigt wird.

Die Schüttdichte ist die Masse von lose geschüttetem Material pro Volumeneinheit. Der Feuchtigkeitsgehalt setzt sich aus der Oberflächen- und der Kernfeuchte bei der Betonherstellung zusammen. Der Feuchtigkeitsgehalt ist in der Stoffraumberechnung bei der Gesteinskörnung und beim Zugabewasser zu berücksichtigen.


Die Wasseraufnahme bezeichnet das von der Gesteinskörnung aufgenommene Wasser, das für die Hydratation des Zements nicht zur Verfügung steht.

## Kategorien und Eigenschaften der Gesteinskörnung

Anforderungen	Eigenschaft	Kategorie
Geometrische	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korngruppe</li> <li>■ Kornzusammensetzung</li> <li>■ Kornform</li> <li>■ Feinanteile</li> <li>■ Muschelschalengehalt grober Gesteinskörnungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ d/D</li> <li>■ G</li> <li>■ FI, SI</li> <li>■ f</li> <li>■ SC</li> </ul>
Chemische	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gehalt an wasserlöslichen Chlorid-Ionen</li> <li>■ Gehalt an säurelöslichem Sulfat</li> <li>■ Gesamtschwefel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>■ AS</li> <li>-</li> </ul>
Physikalische	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Widerstand gegen Zertrümmerung</li> <li>■ Verschleißwiderstand von groben Gesteinskörnungen</li> <li>■ Polierwiderstand von groben Gesteinskörnungen</li> <li>■ Abriebwiderstand von groben Gesteinskörnungen</li> <li>■ Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Abrieb durch Spikerreifen</li> <li>■ Frost- und Frost-Tausalzwiderstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LA, SZ</li> <li>■ MDE</li> <li>■ PSV</li> <li>■ AAV</li> <li>■ AN</li> <li>■ F, MS</li> </ul>
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstarrungs- und erhärtungsstörende Stoffe</li> <li>■ Leichtgewichtige, organische Verunreinigungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

# Festlegung des Betons

Der Beton darf entweder nach Eigenschaften oder nach Zusammensetzung ausgeschrieben werden. Bei Beton nach Zusammensetzung ist der Betonhersteller für die Lieferung von Beton, mit der vom Besteller vorgegebenen Zusammensetzung, verantwortlich. Bei Beton nach Eigenschaften werden die geforderten Eigenschaften und zusätzlichen Anforderungen festgelegt. Der Betonhersteller ist für die Herstellung von Beton, der den geforderten Eigenschaften und den zusätzlichen Anforderungen entspricht, verantwortlich.

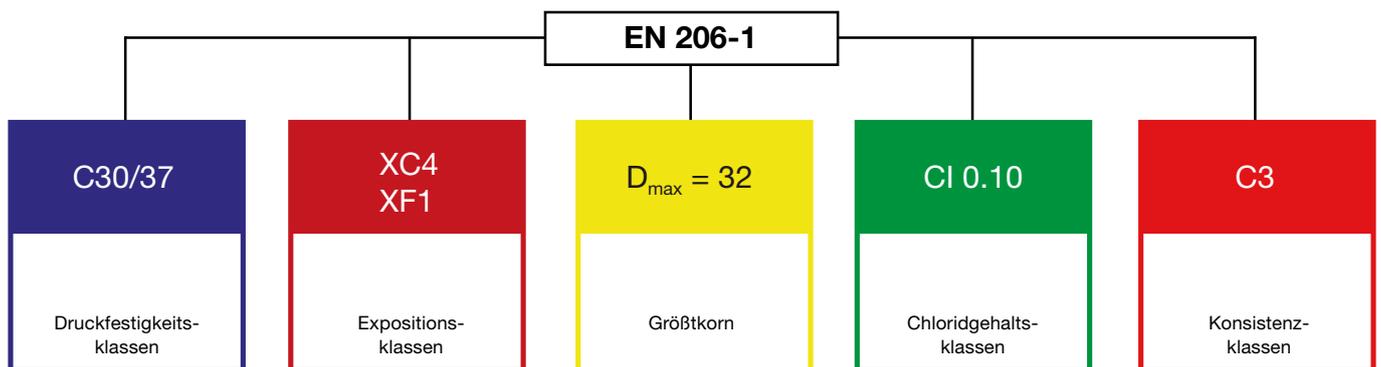

## Beton nach Eigenschaften wird definiert durch:

- Druckfestigkeitsklassen
- Expositionsklassen (Einfluss der Umwelt auf den Festbeton)
- Größtkorn der Gesteinskörnungen (Zuschlagstoffe)
- Chloridgehalt (im Frischbeton)
- Konsistenz
- Rohdichte (nur für Leichtbeton)

## Druckfestigkeitsklassen

### Druckfestigkeitsklassen nach EN 206-1

Concrete (engl. Beton)	Zylinderdruckfestigkeit		Würfeldruckfestigkeit	
C	25		30	

Die Druckfestigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Betons. Anhand der Druckfestigkeit lässt sich der Beton den Festigkeitsklassen zuordnen, beispielsweise C 25/30. Die Beurteilung erfolgt durch eine Prüfung nach 28 Tagen anhand von 30 cm langen Zylindern mit 15 cm Durchmesser oder Würfeln mit 15 cm Kantenlänge (Probewürfeln).

Ein C 25/30 hat die charakteristische Zylinderdruckfestigkeit von 25 N/mm<sup>2</sup> sowie eine charakteristische Würfeldruckfestigkeit von 30 N/mm<sup>2</sup>.


## Einteilung Druckfestigkeitsklassen

		Druckfestigkeitsklassen	Zylinder <sup>1) 2)</sup> $f_{ck,cyl}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Würfel <sup>1) 3)</sup> $f_{ck,cube}$ [N/mm <sup>2</sup> ]
Normal- und Schwerbeton	C	8/10	8	10
	C	12/15	12	15
	C	16/20	16	20
	C	20/25	20	25
	C	25/30	25	30
	C	30/37	30	37
	C	35/45	35	45
	C	40/50	40	50
	C	45/55	45	55
	C	50/60	50	60
Hochfester Betton	C	55/67	55	67
	C	60/75	60	75
	C	70/85	70	85
	C	80/95	80	95
	C	90/105	90	105
	C	100/115	100	115
Hochfester Leichtbetton	LC	55/60	55	60
	LC	60/66	60	66
	LC	70/77	70	77
	LC	80/88	80	88

- 1) Lagerung der Probe in Wasser. Prüfalter 28 Tage
- 2) Zylinder: Durchmesser = 150 mm, Länge = 300 mm
- 3) Würfel: Kantenlänge = 150 mm

## Einfluss der Probekörpergröße

Die Druckfestigkeit von Betonwürfeln nimmt unter sonst gleichen Verhältnissen mit zunehmender Kantenlänge bzw. Würfelgröße ab. Die Zylinderdruckfestigkeit liegt 15–20 % tiefer als die Würfeldruckfestigkeit. Dabei ist zu beachten, dass diese Verhältnisse nur für ein Alter von 28 Tagen und bei Normallagerung gelten.

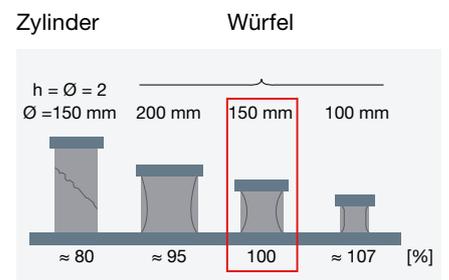

## Maßgebliche Einflussgrößen für die Druckfestigkeit

- W/B-Wert
- Zementfestigkeitsklasse
- Zementmenge
- Anteil und Art der Zusatzstoffe
- Kornzusammensetzung
- Festigkeit der Körnung
- Verdichtung
- Nachbehandlung

Hohe Druckfestigkeit ist nicht mit hoher Dauerhaftigkeit gleichzusetzen.



# Festlegung des Betons

## Expositionsklassen

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustellen, müssen Betonteile genügend widerstandsfähig gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen aus ihrer Umgebung und Nutzung sein. Bauwerke gelten als dauerhaft, wenn sie während der vorgesehenen Nutzungsdauer ihre Funktion hinsichtlich Tragfähigkeit

und Gebrauchstauglichkeit, ohne wesentlichen Verlust der Nutzungseigenschaften, bei einem angemessenen Instandsetzungsaufwand, erfüllen. Zur Sicherstellung ist dabei eine ausreichende Betondeckung des Betonstahls bzw. Spannstahls sowie eine geeignete Betonzusammensetzung erforderlich.

## Anforderungen an die Betonzusammensetzung

- Maximaler Wasserzementwert
- Mindestzementgehalt
- Luftgehalt des Betons
- Verwendung von zulässigen Zementarten
- Anrechnungsregeln für Betonzusatzstoffe (k-Wert-Konzept)

## Expositionsklassen nach EN 206-1


Expositionsklassen beschreiben den Einfluss der Umwelt auf den Festbeton. Beton kann mehreren Einwirkungen ausgesetzt sein. Dies muss als Kombination der Expositionsklassen ausgedrückt werden.



Die Bezeichnungen der einzelnen Expositionsklassen setzt sich aus dem Buchstaben X (für Exposition), der Kennung für die Art der schädigenden Einwirkung und einer Ziffer, welche die Intensität der Schädigungseinflüsse kennzeichnet, zusammen.  
Beispiel: XC3 / XD1 / XF2 / XA1

**Für die verschiedenen Arten von Einwirkungen werden folgende englische Abkürzungen verwendet:**

- **0** für „Zero Risk“  
(kein Korrosions- od. Angriffsrisiko)
- **C** für „Carbonation“  
(Korrosion, durch Karbonatisierung)
- **D** für „Deicing Salt“  
(Korrosion, durch Chloride)
- **S** für „Seawater“  
(Korrosion, durch Meerwasser)
- **F** für „Frost“  
(Frostangriff mit und ohne Tausalz)
- **A** für „Chemical Attack“  
(Chemischer Angriff)
- **M** für „Mechanical Abrasion“  
(Mechanischer Angriff, Abrieb, ect.)

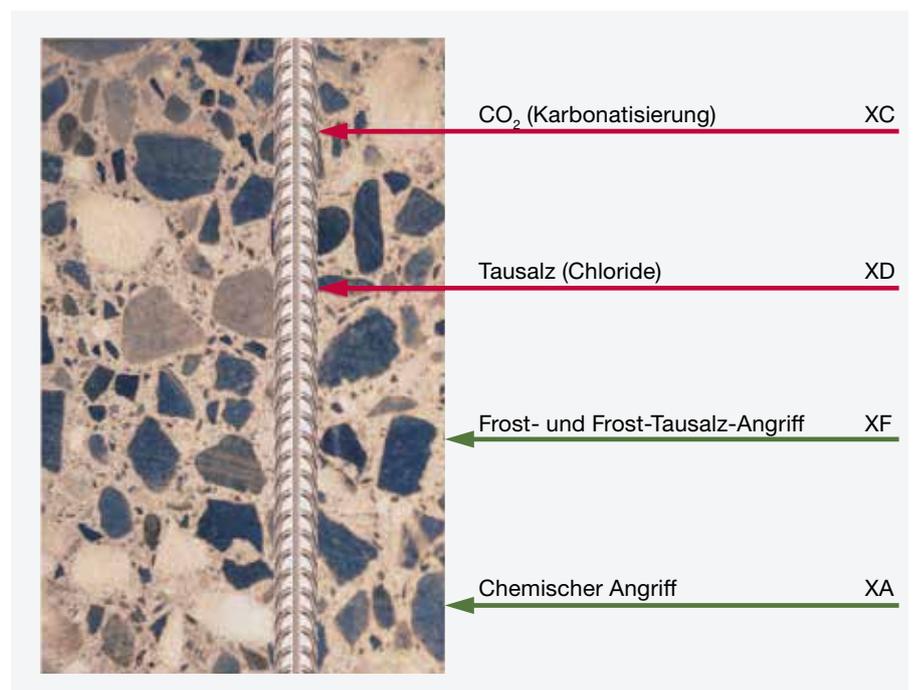


## Expositionsklassen

Klassenbezeichnung	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko für Beton und Bewehrung		
X0	Für Beton ohne Bewehrung	
Korrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung		
XC1	Trocken oder ständig feucht	In Gebäuden mit tiefer Luftfeuchtigkeit. Beton, der ständig unter Wasser ist.
XC2	Nass, selten trocken	Langzeitig wasserbenetzte Oberflächen, Gründungsbaustelle.
XC3	Mäßige Feuchte	In Gebäuden mit mäßiger bis hoher Luftfeuchtigkeit, Beton im Freien, vor Regen geschützt.
XC4	Wechselnd nass und trocken	Außenbauteile mit direkter Beregnung.
Korrosion, ausgelöst durch Chloride		
XD1	Mäßige Feuchte	Betonoberfläche, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt ist.
XD2	Nass, selten trocken	Schwimmbäder: Beton, der chloridhaltigen Industrierwässern ausgesetzt ist.
XD3	Wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken, die chloridhaltigen Spritzwassern ausgesetzt sind. Parkdecks, Fahrbahndecken, etc.
Frost-Tau-Angriff		
XF1	Mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	Senkrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind.
XF2	Mäßige Wassersättigung, mit Taumittel	Senkrechte Betonoberfläche von Straßenbauwerken, die taumittelhaltigen Sprühnebel ausgesetzt ist.
XF3	Mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	Horizontale Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind.
XF4	Hohe Wassersättigung, mit Taumittel	Horizontale Betonoberflächen von Straßenbauwerken, die taumittelhaltigen Sprühnebeln und Frost ausgesetzt sind. Straßendecken und Brückenplatten, die Taumitteln ausgesetzt sind.
Chemischer Angriff		
XA1	Chemisch schwach angreifende Umgebung (s. Tab. Seite 29)	Bei der Expositionsklasse XA sind Fachleute zur Festlegung der Betonzusammensetzung und/oder Prüfung beizuziehen.
XA2	Chemisch mäßig angreifende Umgebung (s. Tab. Seite 29)	
XA3	Chemisch stark angreifende Umgebung (s. Tab. Seite 29)	
Verschleißbeanspruchung		
XM1	Mäßige Verschleißbeanspruchung	Tragende oder ausstreifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge.
XM2	Starke Verschleißbeanspruchung	Tragende oder ausstreifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luft- oder vollgummibereifte Gabelstapler.
XM3	Sehr starke Verschleißbeanspruchung	Tragende oder ausstreifende Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomer- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler.  Oberflächen, die häufig mit Kettenfahrzeugen befahren werden.  Wasserbauwerke in geschiebebelasteten Gewässern z.B. Tosbecken.


# Festlegung des Betons

## Beispiel


### Betone für den Hochbau

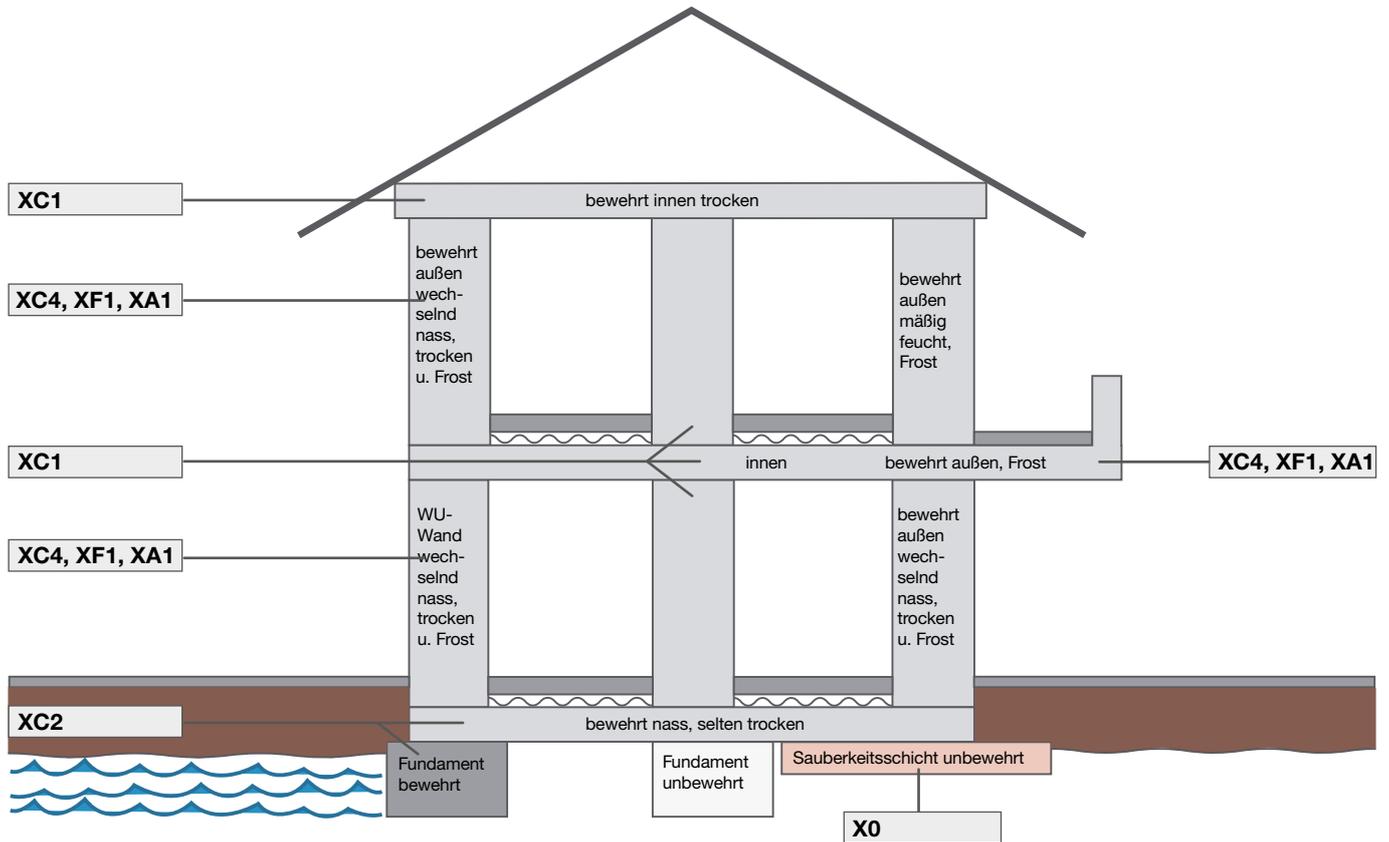

### Betone für den Industriebau

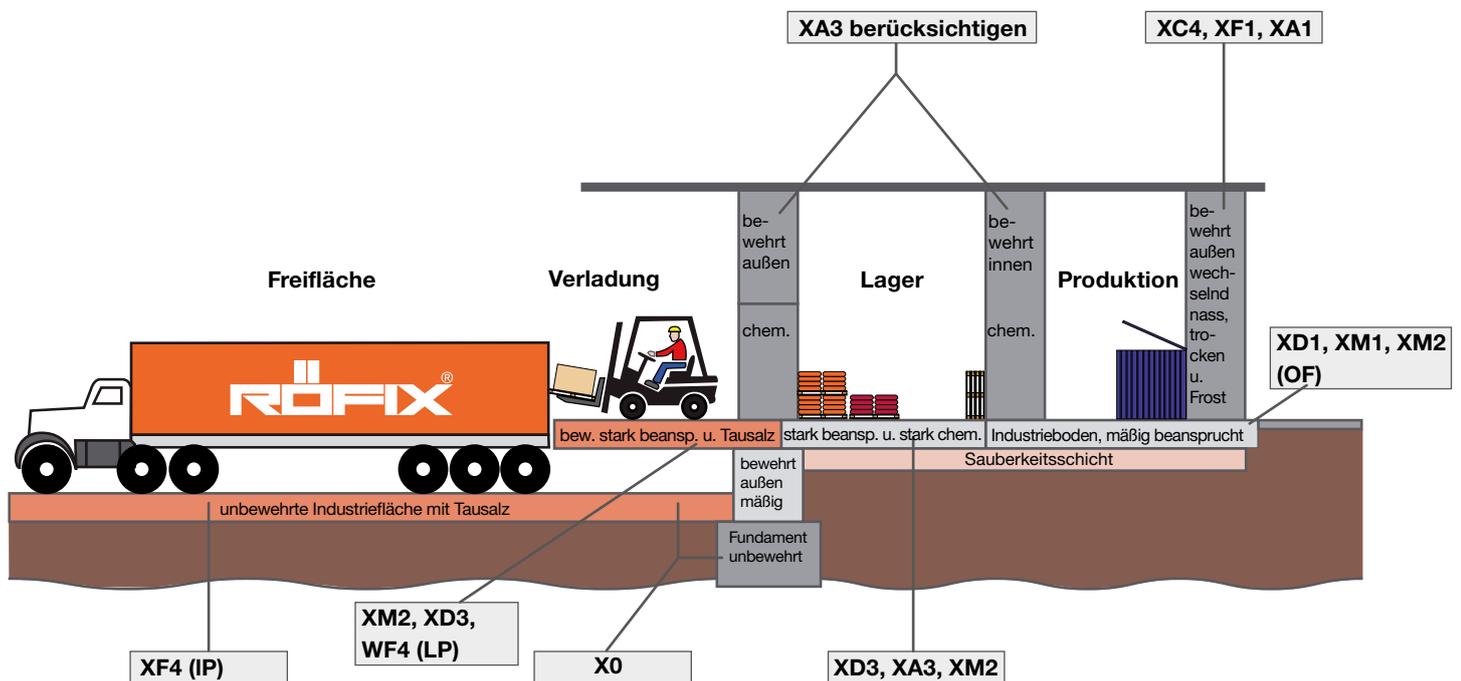

## Betone für den Ingenieurbau

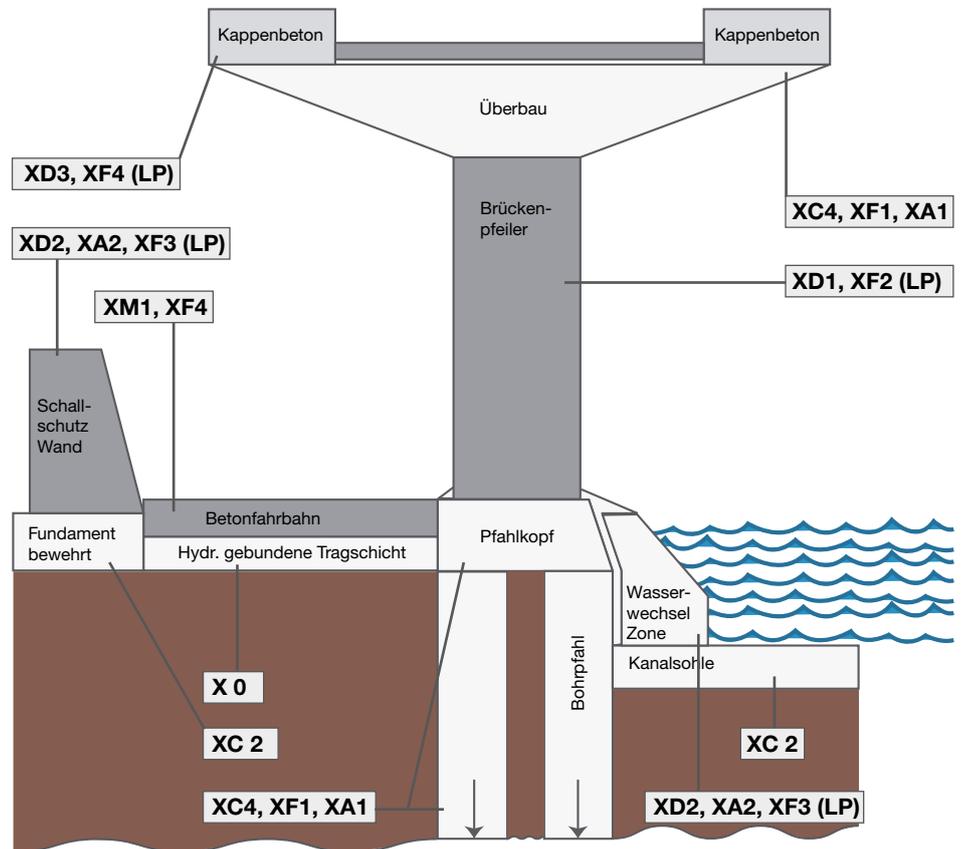

# Festlegung des Betons

## Korrosion


Eine Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit von Stahl- und Spannbetonbauwerken ist der Korrosionsschutz des Stahls (Passivschicht) aufgrund der Alkalität des Porenwassers in Beton.

Diese Passivität kann unter baupraktischen Bedingungen, infolge von zwei Prozessen, verlorengehen, die vorwiegend die chemischen bzw. die elektrochemischen Eigenschaften des Betons beeinflussen:

- Karbonatisierung des Betons mit der Folge einer Absenkung des pH-Wertes unter 10
- Chloride im Porenwasser über einem kritischen Grenzwert

## Karbonatisierung – Auslöser für Korrosion

Die Karbonatisierung oder Betonkorrosion ist eine chemische Reaktion, die in jedem Beton abläuft. Folge der Reaktion ist die Verringerung des pH-Wertes des Porenwassers von durchschnittlich pH 12,6 auf unter pH 9. Bei pH-Werten oberhalb 10 bildet sich auf der Oberfläche des im Beton eingebetteten Bewehrungsstahls eine Passivierungsschicht, die den Stahl dauerhaft vor Bewehrungskorrosion schützt. Sinkt der pH-Wert im Beton, besteht die Gefahr von strukturellen Schäden an der Stahlbetonkonstruktion.

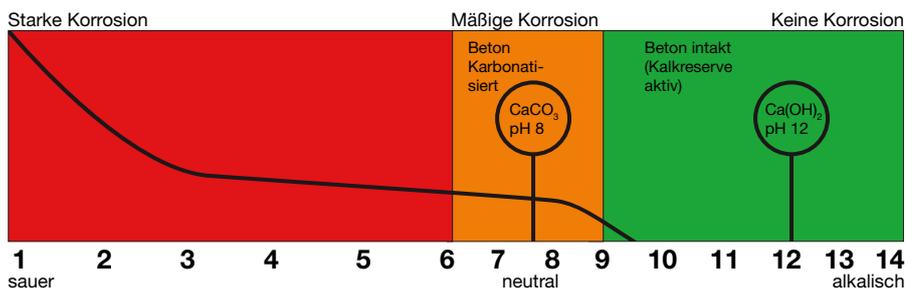



## Geschwindigkeit der Karbonatisierung

Die Geschwindigkeit mit der sich die Karbonatisierungsfront ins Betoninnere bewegt ist umso höher, je poröser der Beton ist. Der w/z-Wert ist damit in Bezug auf Geschwindigkeit


und Tiefe der Karbonatisierung dominierend. Daneben beeinflussen eine Reihe weiterer Faktoren, wie Zementgehalt, Temperaturverlauf,

alternierende, dauernde oder überhaupt keine Benetzung, die Karbonatisierungsgeschwindigkeit und damit die Karbonatisierungstiefe.

## Ablauf der Karbonatisierung

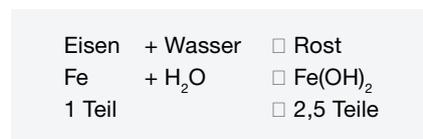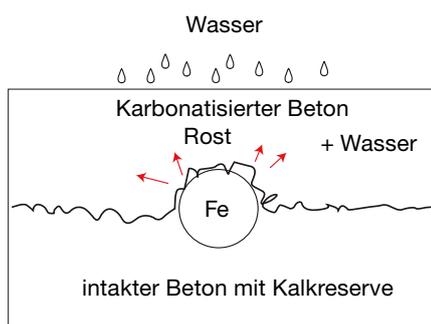

## Vorgang der Karbonatisierung

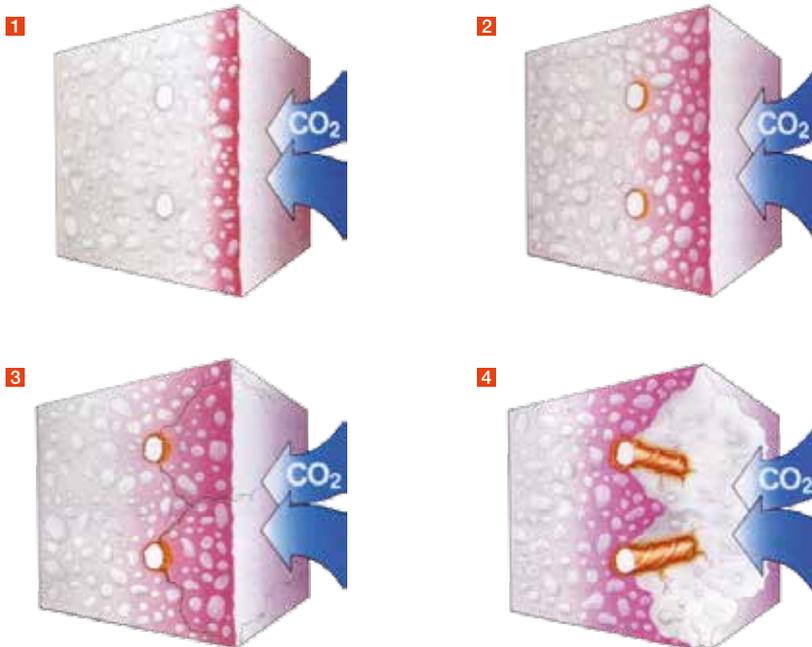

- 1 CO<sub>2</sub> (Kohlendioxid) beginnt den Beton zu neutralisieren.
- 2 Von der Oberfläche dringt die Karbonatisierungsfront in den Beton ein.
- 3 Die Karbonatisierungsfront erreicht das Amierungs-eisen. In Verbindung mit Wasser und Sauerstoff setzt die Stahlkorrosion ein.
- 4 Der Rost besitzt gegenüber Eisen ein mehrfach größeres Volumen und entwickelt große Druckkraft – die Betonüberdeckung wird abgesprengt, der Amierungsstahl liegt frei.

## Korrosion, ausgelöst durch Chloride

Chloride sind farblose oder farbige Salze, die in unterschiedlichsten Kristallstrukturen vorkommen können. Für die Betontechnologie relevante Quellen von Chloriden sind unter anderem Streusalze und Meerwasser. Obwohl Chloride den Beton nicht direkt angreifen, können sie - falls ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist - zur Lochfrasskorrosion der Bewehrungsstäbe im Beton führen. Bei Eis- oder Schneebildung werden die befahrenen und begangenen Betonflächen mit Frosttaumitteln, in der Regel mit Tausalzen bestreut. Das zur Verwendung kommende Salz (NaCl) enthält einen großen Anteil Chlorid.

## Angriff durch Frost und Taumittel

Bei Angriff durch Frost erfolgt die Schädigung des Betons durch periodisches Gefrieren und Tauen. Dabei wird das Wasser in den Kapillarporen des Zementgesteins und der Gesteinskörnung zu Eis umgewandelt. Die Eisbildung ist mit einer rund 9-prozentigen Volumsvergrößerung verbunden. Diese Volumsvergrößerung bewirkt im Betoninneren das Auftreten hoher innerer Drücke und Spannungen, die schließlich zu Abplatzungen an der Oberfläche und zum Zerbröckeln des Betons führen.

Bei Einwirkung von Taumitteln erfolgt die Schädigung des Betons durch einen in den oberflächennahen Schichten des Betons verursachten thermischen Schock. Die Taumittel entziehen dem Beton für das Aufschmelzen des Schnees oder Eises die notwendige Wärme. Dies verursacht einen besonders raschen Temperatursturz, der durch den gleichen Mechanismus wie bei der Frosteinwirkung, hohe innere Drücke und Spannungen hervorruft, die zu Abplatzungen an der Betonoberfläche führen. Die schädigende Einwirkung der Taumittel ist sehr viel intensiver als nur bei Frosteinwirkung.

# Festlegung des Betons

## Betonzusammensetzung bei Frost- und Taumittelangriff

Eine geeignete Betonzusammensetzung kann Schäden durch Frost und Taumittel weitestgehend vermeiden. Grundsätzlich gilt, dass sich mit zunehmender Dichte des Betongefüges der Widerstand gegen das Eindringen von Wasser oder Chloriden erhöht. Eine niedrige Kapillarität des Betons behindert die Wanderung des Wassers von außen in den Beton und die Bildung von Eis in den Kapillarporen. Durch Zusatzmittel (Luftporenbildner) werden künstlich kleine, fein verteilte, kugelförmige, geschlossene Mikroluftporen in den Beton eingeführt, die als Expansionsgefäße dienen. Des Weiteren wird das durchgängige Kapillarsystem des Betons unterbrochen und damit die Wasseraufnahme des Betons verringert.



Mindestluftgehalt [Vol.-%] im Frischbeton bei  $D_{\max}$  8 mm  
**LP = 4,0–6,0 %**

Je größer das Korn, desto geringer der Mindestluftgehalt.

Die Luftporen haben einen  $\varnothing$  von 10  $\mu\text{m}$  bis 300  $\mu\text{m}$ .  
(Micrometer  $\square$  10  $\mu\text{m}$  = 0,01 mm / 300  $\mu\text{m}$  0,3 mm)

Neben der positiven Wirkung der Mikroluftporen kommt es zu einem Festigkeitsabfall des Betons.

### Dieser entspricht etwa folgender Beziehung:

+ 1 % Luftporengehalt  $\rightarrow$  Reduktion der Druckfestigkeit  $f_c$  um bis zu 5 N/mm<sup>2</sup>  
Grundsätzlich ist die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton sehr anspruchsvoll und wird von vielen Faktoren beeinflusst:

- Verwendete Betonausgangsstoffe
- Konsistenz des Betons
- Mischzeit und -intensität
- Temperatur
- Verdichtungsart und -dauer



## Chemischer Angriff

Es gibt keinen chemischen Angriff auf Beton ohne Feuchtigkeit. Trockene feste oder trockene gasförmige Stoffe greifen den Beton nicht an. (Kondensfeuchtigkeit ist jedoch ausreichend). Je nach der Wirkungsweise der betonangreifenden Stoffe unterscheidet man treibende und lösende Angriffe.

**Treiben** wird in erster Linie durch in Wasser gelöste Sulfate hervorgerufen, die mit bestimmten Bestandteilen des Zementsteins reagieren. Hiermit verbunden ist eine Volumenvergrößerung, die ein Zertreiben des Betons bewirken kann.

Lösende **Angriffe**, die Kalkverbindungen aus dem Zementstein herauslösen, können durch Säuren, austauschfähige Salze sowie durch pflanzliche und tierische Fette und Öle verursacht werden. Die Oberfläche des Betons wird dabei meistens langsam abgetragen.

## Verhütungsmaßnahmen

Der Schutz des Betons vor dem Angriff chemischer Stoffe von außen erfordert:

- Die Herstellung und Verarbeitung eines dichten Betons mit einem  $w/z_{eq}$ -Wert von 0,45 bis 0,50
- Eine erhöhte Überdeckung des Betons, ohne jede Ausnahme auch bei Scheinfugen, Fugen und Abtreppungen.



## Grenzwerte für Expositionsklasse XA

Chemisches Merkmal	XA1	XA2	XA3
Grundwasser	schwach angreifend	mäßig angreifend	stark angreifend
SO <sup>2-</sup> [mg/l]	≥ 200 und ≤ 600	> 600 und ≤ 3.000	> 3.000 und ≤ 6.000
pH-Wert	≤ 6,5 und ≥ 5,5	< 5,5 und ≥ 4,5	< 4,5 und ≥ 4,0
CO <sub>2</sub> [mg/l]	≥ 15 und ≤ 40	> 40 und ≤ 100	> 100 bis zur Sättigung
NH <sub>4</sub> [mg/l]	≥ 15 und ≤ 30	> 30 und ≤ 60	> 60 und ≤ 100
Mg <sup>2+</sup> [mg/l]	≥ 300 und ≤ 1.000	> 1.000 und ≤ 3.000	> 3.000 bis zur Sättigung
<b>Boden</b>			
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> [mg/l]	≥ 2.000 und ≤ 3.000	> 3.000 und ≤ 12.000	> 12.000 und ≤ 24.000
Säuregrad	> 200 Baumann-Gully	in der Praxis nicht anzutreffen	in der Praxis nicht anzutreffen


# Festlegung des Betons

## Wirkung verschiedener chemischer Stoffe

Chemischer Stoff	Unbewehrter Beton			Bewehrter Beton
	keine Schädigung	lösender Angriff chem. Zersetzung	treibender Angriff Gefügezerstörung	Bewehrungskorrosion
<b>Basen (Laugen)</b>				
Schwache Basen	•			
Starke Basen	•			
<b>Starke Säuren</b>				■
Mineralsäuren (Schwefel-, Salz-, Salpetersäure)		◆◆		■
Schwache Säure				■
Organische Säuren (Essig-, Milch-, Buttersäure)		◆		■
Kalklösende Kohlensäure		◆		■
Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )	•			■
<b>Salze</b>				
Ammonium-, Magnesiumsalze		◆		■
<b>Öle, Fette</b>				
Natürliche tierische und pflanzliche Öle und Fette		◆		
Synthet. Mineralöle und -fette	•			
<b>Sulfate</b>				
Gelöste Sulfate (Sulfattreiben)			◆	■
<b>Chloride</b>				
Gelöste Chloride	•			◆
<b>Wasser</b>				
Regenwasser, destilliert, entmineralisiert		◆		■
Weiche Wässer, kalkarm		◆		■
Saure Wässer (pH < 6,5)		◆		■

- keine Schädigung
- ◆ direkter Angriff
- Korrosion als Folge der oberflächlichen Zerstörung des Betons oder seiner bis zur Bewehrung vorgedrungenen Karbonatisierung

Die Abbildung zeigt, ob und wie verschiedene – häufig mit Beton in Berührung kommende chemische Stoffe – auf diesen einwirken. Bei der Festlegung des Betons nach EN 206-1 müssen die einwirkenden Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden.

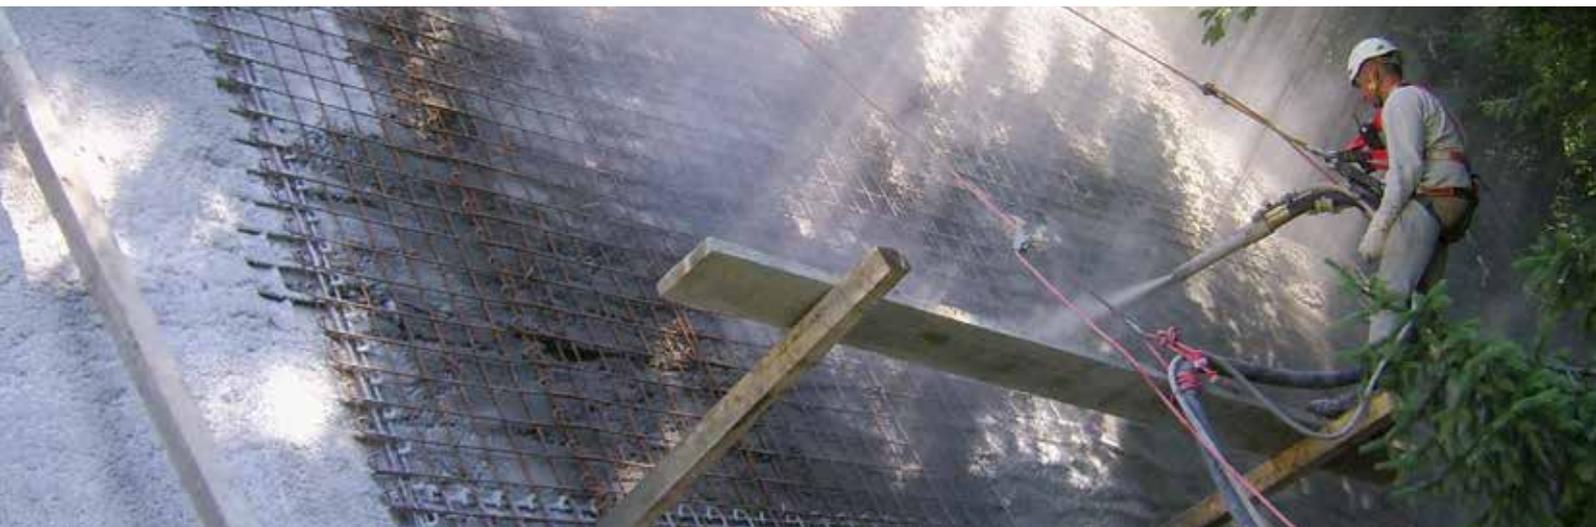

## Verschleissbeanspruchung

Verschleißbeanspruchung kann durch schleifenden und rollenden Verkehr (z.B. auf Fahrbahnen, Hallenböden), durch rutschendes Schüttgut (z.B. in Silos), durch stoßartige Bewegung von schweren Gegenständen (z.B. in Werkstätten, auf Verloaderampen) oder durch stark strömendes und feststoffführendes Wasser (z.B. in Tosbecken, Geschieberinnen) hervorgerufen werden. Diese Beanspruchungen können bei Beton ohne ausreichenden Verschleißwiderstand zu einem Oberflächenabtrag oder auch zu örtlichen Vertiefungen an der Betonoberfläche führen.




## Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR)

Allgemein wird unter der Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) eine Reaktion zwischen Bestandteilen der Gesteinskörnung und der Porenlösung des Betons verstanden. Bestimmte Gesteinskörner sind aufgrund ihrer Zusammensetzung im alkalischen Milieu des Betons instabil. Die aus der expansiven Reaktion resultierende Dehnung des Betons kann zu Betonschäden führen. Die AAR läuft praktisch in jedem Beton ab. Alle Gesteinstypen reagieren mehr oder weniger mit den Alkalien in der Porenlösung des Betons, wenn die drei folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Reaktive Gesteinskörnung
- Wirksamer Alkaligehalt
- Ausreichend Feuchtigkeit

### Äußere Erkennungsmerkmale am Bauwerk

- Polygonales Rissmuster (dm- bis m- Bereich)
- Feuchtigkeit entlang der Risse
- Gelablagerungen (gelig und glasig) entlang der Risse
- Gewellte Struktur der Betonoberfläche
- Abplatzungen über Gesteinskörnern
- Fleckige Farbmusterung auf der Betonoberfläche
- Reaktionsränder um Gesteinskörner

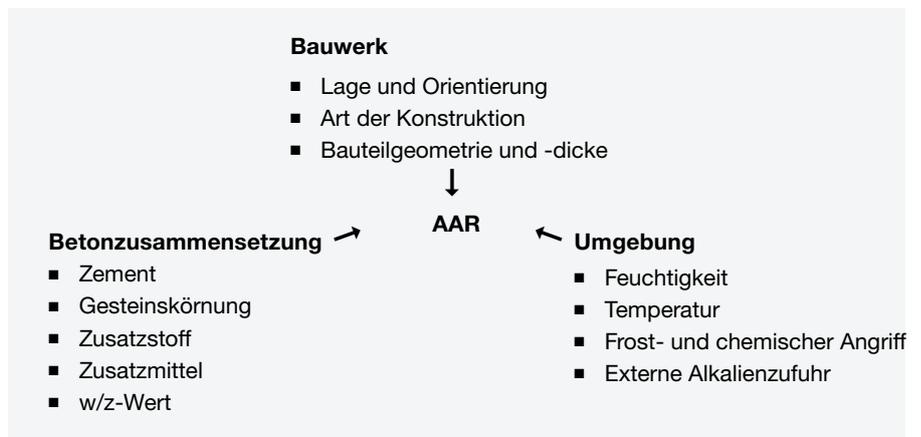

Einflussgrößen auf die schädigende AAR

### Innere Erkennungsmerkmale

Wichtige Hinweise über Schadensursachen im Beton geben mikroskopische Untersuchungen an Dünn- oder Anschliffen. Anhand von Veränderungen im Mikrogefüge des Betons, wie beispielsweise Rissen und Gelab-lagerungen, kann eine schädigende AAR im Beton identifiziert werden. Zudem kann festgestellt werden, welche Gesteinstypen und Mineralien betroffen sind.

# Festlegung des Betons

## Empfohlene Grenzwerte für Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton

			Maximaler w/z-Wert	Mindestdruckfestigkeitsklasse	Mindestzementgehalt (kg/m³)	Mindestluftporengehalt (%)	Andere Anforderungen		
Expositionsklassen	Kein Korrosion- oder Angriffsrisiko		X0	-	C12/15	-			
	Durch Karbonatisierung verursachte Korrosion		XC1	0,65	C20/25	260	-		
			XC2	0,60	C25/30	280	-		
			XC3	0,55	C30/37	290	-		
			XC4	0,50	C30/37	300	-		
	Durch Chloride verursachte Korrosion		Meerwasser	XS1	0,50	C30/37	300	-	
				XS2	0,45	C35/45	320	-	
				XS3	0,45	C35/45	340	-	
			Chloride ausgenommen aus Meerwasser	XD1	0,55	C30/37	300	-	
				XD2	0,55	C30/37	300	-	
				XD3	0,45	C35/45	320	-	
	Frostangriff		XF1	0,55	C30/37	300	-	Gesteinskörnung nach prEN 12620:2000 mit ausreichendem Frost- bzw. Frost-Taumittel-Widerstand	
			XF2	0,55	C25/30	300	4,0 <sup>a</sup>		
			XF3	0,50	C30/37	320	4,0 <sup>a</sup>		
			XF4	0,45	C30/37	340	4,0 <sup>a</sup>		
	Aggressive chemische Umgebung		XA1	0,55	C30/37	300	-	Zement mit Sulfatwiderstand	
			XA2 <sup>b</sup>	0,50	C30/37	320	-		
			XA3 <sup>b</sup>	0,45	C35/45	360	-		

a Falls kein Luftporenbeton verwendet wird, sollten die Betoneigenschaften nach einem geeigneten Prüfverfahren im Vergleich zu Beton, für den der Frost-Tau-Widerstand für die maßgebende Expositionsklassen nachgewiesen ist, geprüft werden.

b Wenn SO42- zu den Expositionsklassen XA2 und XA3 führt, ist die Verwendung von Zement mit Sulfatwiderstand unabdingbar. Wenn Zement bezüglich des Sulfatwiderstands klassifiziert wird, sollte Zement mit mäßigem oder hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklasse XA2 (und für Expositionsklasse XA1, wenn zutreffend) und Zement mit hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklassen XA3 verwendet werden.

## Größtkorn

Das Größtkorn der Gesteinskörnung ( $D_{max}$ ) ist der Nennwert des Größtkorns der größten Korngruppe der Gesteinskörnung im Beton.

Die Wahl des Größtkorns hängt von konstruktiven Randbedingungen des Bauteils sowie betontechnologischen Aspekten ab.

Beton wird in der Regel mit folgendem Größtkorn hergestellt:  
4, 8, 16 oder 32 mm,  
z.B.  $D_{max}$  8 mm

## Luft- und Mindestzementgehalt

	Nennwert des Größtkorn [mm]					
	8	16	22,5	32	45	63
Mindestluftgehalt [Vol.-%]	4,0	3,5	3,3	3,0	2,5	2,0
Mindestzementgehalt [M.-%]; s. Tab. Seite 32	+ 15 %	+ 10 %	+ 5 %	0	- 5 %	- 10 %

Wenn vom ausschreibenden Beton ohne oder mit weniger künstlich eingeführter Luft bestellt wird, gelten bis auf den Mindestluftgehalt alle Anforderungen an die Betonzusammensetzung für die Expositionsklasse XF4. Der maximale Luftgehalt darf höchstens 4 % über den Mindestluftgehalt liegen.

## Mehlkornanteil

	Nennwert des Größtkorn [mm]					
	8	16	22,5	32	45	63
Richtwerte des Mehlkorngehalts [kg/m <sup>3</sup> ]	450	400	375	350	325	300

Ein ausreichender Gehalt an Mehlkorn (Zement, Zusatzstoff und Anteile der Gesteinskörnung  $d < 0,125$  mm) ist zu gewährleisten.



# Festlegung des Betons

## Chloridgehaltsklassen

Chloride sind in geringen Mengen in den Betonausgangsstoffen enthalten und sind daher unvermeidbar. Sie werden im Allgemeinen als natürlicher Chloridgehalt des Betons bezeichnet.

### Zulässige Höchstwerte für Chloridgehalte der Betonausgangsstoffe

Chloridgehaltsklassen		Tabelle 3
Betonverwendung	Klasse des Chloridgehaltes	Höchstzulässiger Chloridgehalt, bezogen auf den Zement) in Massenanteilen
Ohne Betonstahlbewehrung oder anderem eingebetteten Metall (mit Ausnahme von korrosionsbeständigen Anschlagvorrichtungen)	Cl 1,0	1,0 %
Mit Betonstahlbewehrung oder anderem eingebetteten Metall	Cl 0,20	0,20 %
Mit Spannstahlbewehrung	Cl 0,10	0,10 %

Werden Zusatzstoffe des Typs II verwendet und für den Zementgehalt berücksichtigt, wird der Chloridgehalt als der Chloridionengehalt [bezogen auf den Zement im Massenanteil und der Gesamtmasse die für die Berechnung des Wasserzementwertes zu berücksichtigenden Zusatzstoffe (= Zementmasse + k-Wert x Zusatzstoffmasse)] bezeichnet.



## Konsistenzklassen

Die Konsistenz ist ein Maß für die Steifigkeit des Frischbetons und definiert seine Verarbeitbarkeit. Wenn die Konsistenz des Frischbetons nicht stimmt, hat der Beton im ausgehärteten Zustand nicht die gewünschten Eigenschaften – insbesondere nicht die geforderte Festigkeit.

Die Konsistenz wird in Ausbreitmaß-Klassen (F1 – 6), Verdichtungsmaß-Klassen (C0 – 3) und Setzmaß-Klassen (S1 – 5) eingeteilt.

Ausbreitmaß		Verdichtungsmaß		Setzmaß		Konsistenzbeschreibung nach Holcim
Klasse	Wert[mm]	Klasse	Wert[mm]	Klasse	Wert[mm]	
		C0*	≥ 1,46			erdfeucht
F1*	≤ 340	C1	1,45–1,26	S1	10–40	steif
F2	350–410	C2	1,25–1,11	S2	50–90	plastisch
F3	420–480	C3	1,10–1,04	S3	100–150	weich
F4	490–550			S4	160–210	sehr weich
F5	560–620			S5*	≥ 220	fließfähig
F6*	≥ 630					sehr fließfähig

\* Auf Grund fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen. Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den Konsistenzklassen existiert nicht, jedoch hat die Praxis eine annähernde Gleichwertigkeit gezeigt.

## Rohdichte

Die Rohdichte, auch Raumgewicht genannt, ist die Dichte eines porösen Festkörpers, basierend auf dem Volumen inklusive der Porenräume. Die Rohdichte des Betons hängt vom Zuschlag ab. Entsprechend seiner Trockenrohddichte wird Beton als Normal-, Leicht- oder Schwerbeton definiert.

- Leichtbeton > 800–2.000 kg/m<sup>3</sup>
- Normalbeton > 2.000–2.600 kg/m<sup>3</sup>
- Schwerbeton > 2.600 kg/m<sup>3</sup>

## Betonbezeichnung bei Normalbeton lt. EN 206-1

Festigkeit	C 25/30	$F_{ck,cube} > 30 \text{ N/mm}^2$ nach 28 d
Exposition	XC4, XF3	Außenbauteile mit direkter Beregnung - Horizontale Betonplatte, die Regen und Frost ausgesetzt ist
Konsistenz	F3	Ausbreitmaß zwischen 420–480 mm
Chloridgehalt	Cl 0.20	Stahlbetonarbeiten
Größtkorn	$D_{max} 8$	Maximaler Korndurchmesser = 8 mm
Sonstiges	pumpbar	Falls Pumpbeton



# Frischbetonprüfungen

Art und Umfang von Frisch- und Festbetonprüfungen auf der Baustelle sind nicht genormt. Diese sind vertraglich zu vereinbaren. Im Kontroll- bzw. Prüfplan ist daher vorab

festzulegen, welche und wie viele Frisch- bzw. Festbetonkontrollen auf der Baustelle durchzuführen sind und wer die Prüfkosten trägt. Prüfumfang und Häufigkeit sind auf das notwendige

Minimum zu begrenzen, das zur Gewährleistung von Qualität und gestellten Anforderungen ausreicht.

→ So wenig wie möglich, aber so viele Prüfungen wie nötig.

## Frischbeton sollte immer geprüft werden um kostengünstig qualitative Fragen zu klären:

- Entspricht die Bestellung dem gelieferten Beton?
- Erfüllt der Beton die geforderten Eigenschaften?
- Muss die Rezeptur angepasst werden?



Einzelprobe	Mit einem einzigen Schaufelstich entnommene Betonmenge	Einzelproben werden mit der Probenahmeschaufel dem Mischer oder der Betonmasse entnommen und in einem geeigneten Behälter aufbewahrt.
Stichprobe	Anzahl Einzelproben, einem Teil der Mischerfüllung oder Betonmasse entnommen	
Sammelprobe	Summe aller gleichmäßig über die Mischerfüllung oder die Betonmasse entnommener Einzelproben.	Bei Sammelproben sollen weder vom ersten noch letzten Teil der Betonlieferung Proben entnommen werden. Es sollen an mind. fünf in Bezug auf Tiefe und Ort unterschiedlichen Stellen Einzelproben entnommen werden. Diese lokal repräsentative Probenahme gilt auch bei der Entnahme aus frei fallenden Betonströmen.

Die Proben sind jederzeit gegen Verunreinigung, Wasseraufnahme bzw. -verlust und extreme Temperaturen zu schützen. Anhand des Probenahmeplans sind Stich- oder Sammelproben zu entnehmen. Die Gesamtmenge der Proben muss mindestens das 1,5-fache der für die Prüfungen gebrauchten Menge betragen.



## Ausbreitmaß F (F = Flow Table Test)

### Prüfeinrichtung

- Ausbreittisch (eben und fest lagern)

### Prüfung




- Ausbreittisch und Konusinnenseite feucht abwischen
- Frischbeton mit Schaufel in zwei gleich hohen Lagen einfüllen
- Jede Lage mit 10 Stößen des Holzstampfers (40x40 mm) verdichten
- Abziehen der Betonoberfläche mit Stampfer sowie Reinigung der Tischplatte rund um den Konus
- 30 Sekunden warten und innert 3–6 Sekunden Konus vertikal abheben
- Tischplatte bis zum Anschlag heben und fallen lassen
- Zwei zueinander senkrecht stehende Durchmesser  $d_1$  und  $d_2$  messen, Ausbreitmaß F bestimmen und auf die nächsten 10 mm aufrunden

Entsteht kein kompakter Kuchen oder liegen einzelne Körner neben dem Kuchen, ist die Prüfung zu wiederholen.

### Faustregel

ca. 12 kg Frischbeton

Ein um 10 mm größeres Ausbreitmaß F bedeutet:  
Wassergehalt = + 5 kg/m<sup>3</sup> □  $f_c$  = - 1 bis - 3 N/mm<sup>2</sup>

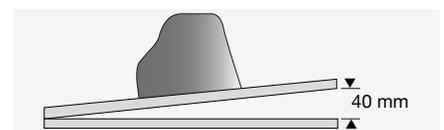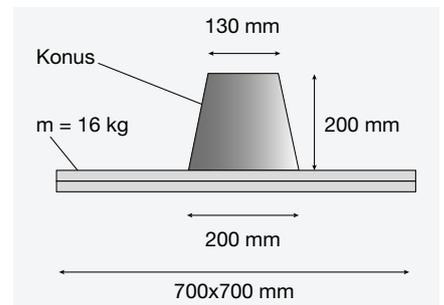

Dauer je Vorgang: 2–5 Sekunden  
Anzahl Wiederholungen: 15



# Frischbetonprüfungen

## Verdichtungsmaße C (C = Compaction Test)

### Prüfeinrichtung

- Stabiler, prismatischer Behälter mit quadratischer Grundfläche von 200 mm und 400 mm Innenhöhe
- Kelle mit ebener Fläche
- Rütteltisch oder Innenvibrator mit einem Durchmesser von 25–40 mm

### Prüfung


- Behälter innen feucht abwischen und auf feste, ebene Unterlage stellen
- Mit der Kelle abwechslungsweise über alle vier Kanten des Behälters Frischbeton lose einfüllen
- Den überstehenden Beton mit einem Lineal in einer Sägebewegung abstreichen (nicht verdichten)
- Beton verdichten, bis keine Volumsverringering mehr festzustellen ist
- Abstich in der Mitte der Seitenfläche auf 1 mm genau messen und Mittelwert  $s$  berechnen

- Das Verdichtungsmaß C ergibt sich wie folgt: 
$$C = \frac{400}{400 - s}$$

### Faustregel

ca. 40 kg Frischbeton

Ein um 0,1 kleineres Verdichtungsmaß C bedeutet:  
Wassergehalt = + 15 kg/m<sup>3</sup> →  $f_{c,c}$  = - 3 bis - 8 N/mm<sup>2</sup>

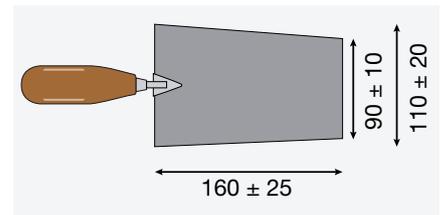

## Setzmaß S (S = Slump Test)

### Prüfeinrichtung

- Stabiler, 300 mm hoher Kegelstumpf mit einem unteren Innendurchmesser von 200 mm und einem oberen von 100 mm
- 600 mm langer Stahlstab mit abgerundeten Enden und einem Durchmesser von 16 mm
- Feste, ebene und nicht saugende Unterlage (z.B. Blech)

### Prüfung

- Die ganze Prüfung ist ohne Unterbrechung innert zweieinhalb Minuten auszuführen
- Innenfläche des Kegelstumpfs feucht abwischen
- Frischbeton in drei gleich hohen Lagen einbringen, ohne den Kegelstumpf zu schieben
- Jede Lage über ihre ganze Dicke (bis zur Oberfläche der tieferen Lage) mit 25 Stößen des Stahlstabes verdichten
- Den überstehenden Beton in einer Sägebewegung mit dem Stahlstab abstreifen und Unterlage reinigen
- Kegelstumpf sorgfältig (ohne Drehen) senkrecht innert 5 bis 10 Sekunden hochziehen
- Messen der Setzung des Betons auf 10 mm genau
- Als Setzmaß S gilt die auf die nächsten 5 mm aufgerundete Setzung

Zerfällt der Betonkegel, ist die Prüfung zu wiederholen.

### Faustregel

ca. 40 kg Frischbeton

Ein um 10 mm größeres Setzmaß S bedeutet:

Wassergehalt = + 2 bis + 3 kg/m<sup>3</sup> →  $f_c = - 0,5$  bis  $- 1,5$  N/mm<sup>2</sup>



## Temperatur

Die Frischbetontemperatur hat einen großen Einfluss auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften (Konsistenz, Erstarrungsbeginn, Festigkeitsentwicklung usw.) sowie die zu treffenden Nachbehandlungsmaßnahmen.

Idealerweise sollte die Frischbetontemperatur zwischen 10 °C und 25 °C liegen. Beton lose einfüllen.



# Frischbetonprüfungen

## Luftgehalt

Der Luftgehalt wird mit dem Luftporentopf gemessen

### Prüfeinrichtung

Zwischen einem mit Beton und einem mit Druckluft gefüllten Behälter wird ein Druckausgleich hergestellt. Der auf Grund der Luftporen im Beton resultierende Druckabfall lässt sich am Manometer des Luftporentopfs als Luftgehalt des Betons ablesen.

### Prüfung

- Betonprobe in Behälter einfüllen und nach Vorschrift verdichten
- Deckel aufsetzen und festschrauben
- Über eines der Ventile Wasser einfüllen, bis am anderen Ventil Wasser blasenfrei austritt
- Mit Luftpumpe Normdruck aufbringen
- Beide Ventile schließen und Daumenventil kurz betätigen um Druckluft in den Topf zu lassen
- Den Luftgehalt am Manometer auf 0,1 % genau ablesen

**Faustregel** Ein um 1 Volumsprozent höherer Luftgehalt bedeutet:  
Für 8 l Topf  $f_c = - 2$  bis  $- 5$  N/mm<sup>2</sup>  
ca. 20 kg Frischbeton

### Anwendungsbereich

Das beschriebene Verfahren gilt für Frischbeton mit normaler Gesteinskörnung und einem  $D_{max}$  bis 63 mm. Nicht anwendbar ist das Verfahren für andere Gesteinskörnungen.



## Frischbetonrohddichte

= Masse des verdichteten Frischbetons/Behältervolumens

### Prüfeinrichtung

- Wasserdichter Behälter mit ausreichender Biegesteifigkeit (beispielsweise Luftporentopf) mit einer glatten Innenfläche und einem glattgeschliffenen Rand. Rand und Boden müssen parallel verlaufen.
- Die kleinste Abmessung des Behälters muss mindestens das Vierfache der maximalen Nenngröße des Grobzuschlages im Beton betragen, darf jedoch nicht kleiner als 150 mm sein. Das Volumen muss mindestens 5 l betragen.

### Prüfung

- Gewicht des Behälters ( $m_1$ ) mit Waage (Genauigkeit auf 0,10 %) bestimmen.
- Betonprobe in Behälter einfüllen und nach Vorschrift verdichten.
- Den überstehenden Beton mit einem Lineal in einer Sägebewegung abstreichen
- Gefüllten Behälter ( $m_2$ ) abwiegen (Genauigkeit auf 0,10 %) Bruttogewicht

Die Berechnung der Dichte erfolgt nach folgender Gleichung:

$$D = \frac{m_1 - m_2}{V}$$

**D** Frischbetonrohddichte; kg/m<sup>3</sup>      **m<sub>1</sub>** Masse des Behälters; kg  
**m<sub>2</sub>** Masse des gefüllten Behälters; kg      **V** Volumen des Behälters; m<sup>3</sup>

**Frischbetonrohddichte und Luftgehalt sind anhand der gleichen Probe zu ermitteln.**

## Wassergehalt

w/z-Wert bzw. sofern zulässig des w/zeq Wertes

### Prüfeinrichtung

- Eine Frischbetonprobe wird gewogen und anschließend getrocknet, bis ihr Gewicht nicht mehr abnimmt. Aus der Differenz der beiden Messwerte ergibt sich der Wassergehalt des Frischbetons.

### Prüfung

- Frischbetonprobe (ca. 10 kg) entnehmen
- Frischbeton mit Ablesegenauigkeit von 1 g wiegen:  $m_0$
- Trockene Probe (nach < 20 min) mit Ablesegenauigkeit von 1 g wiegen:  $m_1$
- 5 Minuten weiter trocknen und erneut wiegen:  $m_2$
- Falls  $m_1 - m_2 < 5$  g:  $m_2 = m_{tr}$   
Anderenfalls weitere 5 Minuten trocknen, bis die Differenz der letzten beiden Wiegunge < 5 g beträgt.

### Prüfergebnis (ca. 10 kg Frischbeton)

Der Wassergehalt der Frischbetonprobe errechnet sich mit Hilfe der Rohdichte des Frischbetons ( $\rho_o$ ) wie folgt:

$$W_o = \rho_o \frac{m_o - m_{tr}}{m_o} \quad \text{in kg/m}^3$$

Das Rohdichte ermittelt sich aus dem Verhältnis von Masse und Volumen der Betonprobe (z.B. Abwiegen der verdichteten Betonprobe im definierten Volumen des Luftporentopfs).



## Herstellung und Lagerung der Prüfkörper für Festigkeitsprüfungen

### Prüfkörperherstellung

- Der Beton ist vor dem Einfüllen in die Prüfkörperform erneut zu mischen
- Das Einbringen muss mindestens in zwei Schichten < 100 mm erfolgen
- Der Beton ist mit einer Vibrationsnadel oder auf einem Rütteltisch zu verdichten

### Lagerung der Prüfkörper

- Die Prüfkörper sind mindestens 16 Stunden und höchstens 3 Tagen bei  $20 \pm 5$  °C in der Form zu belassen. Sie sind dabei gegen Stöße und Austrocknen (Sonne/Wind) zu schützen.
- Nach der Entnahme aus der Form sind die Prüfkörper bis zum Prüfbeginn unter Wasser oder in einer Feuchtkammer bei  $20 \pm 2$  °C und einer relativen Luftfeuchte von > 95 % zu lagern.

# Festbetonprüfungen

## Würfeldruckfestigkeit $f_c$

= maximale Kraft/belastete Fläche (N/mm<sup>2</sup>)

Am vorgängig hergestellten Würfel werden die Druckfestigkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten, die Dichte und - nach Bedarf - weitere Eigenschaften erhoben.

### Prinzip

- In einer Druckprüfmaschine werden die Prüfkörper bis zum Bruch belastet. Aus der erzielten Höchstlast errechnet sich die Druckfestigkeit.

### Prüfung

- Die Prüfkörper müssen würfel- oder zylinderförmig sein
- Die Probeoberfläche ist von überschüssiger Feuchtigkeit zu befreien
- Die Prüfkörper sind normkonform zu lagern
- Die Prüflast ist erschütterungsfrei und gleichmäßig aufzubringen
- Die Prüflast wird stetig um 0,2 bis 1,0 N/mm<sup>2</sup> gesteigert
- Aus der Prüflast in kN errechnet sich die Würfel- bzw. Zylinderdruckfestigkeit
- Der Bruchtyp muss anhand von Bildern beurteilt werden. Ungewöhnliche Bruchbilder sind zu dokumentieren.

### Anmerkung

Wird die Betondruckfestigkeit im Rahmen einer Konformitätskontrolle erhoben, erfolgt die Auswertung der Ergebnisse gemäß EN 206-1, Ziffer 8.2.1.2.

Wird die Betondruckfestigkeit im Zuge einer Identitätsprüfung untersucht, gelten die Vorgaben gemäß EN 206-1, Anhang B.



	Kurzbeschreibung	Anforderungen, Hinweise
<b>Bohrkerndruckfestigkeit</b>	= maximale Kraft/belastete Fläche (N/mm <sup>2</sup> )	Bewertung der Druckfestigkeit von Bauwerksbeton
<b>Wassereindringtiefe unter Druck</b>	Wasser wird unter Druck (5 ± 0,5) bar für (72 ± 2) h auf die Oberseite des Prüfkörpers aufgebracht. Der Prüfkörper wird gespalten und der Verlauf der Wassereindringtiefe bestimmt.	Richtwert: Bei einer maximalen Eindringtiefe von < 50 mm gilt der Beton als wasserdicht. Anzahl der Prüfkörper und max. Wassereindringtiefe sind zu vereinbaren.
<b>Chloridgehalt</b>	Quantitative Bestimmung des Chloridgehaltes. Rechnerische Bestimmung aus den Ausgangsstoffen Gesteinkörnung, Zement, Wasser, Zusatzmittel und Zusatzstoffe	Zuordnung des Betons in die Chloridklassen gemäß EN 206-1
<b>Wasserleitfähigkeit, q<sub>w</sub></b>	Durch ein spezielles Tränk- und Trockenverfahren werden die Wasserleitfähigkeit q <sub>w</sub> , die füllbaren Poren und die Gesamtporosität bestimmt. q <sub>w</sub> = g/(m <sup>2</sup> x h) ist die Wassermenge, die von einem Bauteil von 20 mm Dicke pro Sekunde und m <sup>2</sup> aufgenommen wird.	In der Regel gewährleistet ein Beton mit q <sub>w</sub> < 10 g/(m <sup>2</sup> x h) bei nicht drückendem Wasser und einer Lufttemperatur im Raum von > 15 °C trockene Innenwände und wird als wasserdicht beurteilt.
<b>Chloridwiderstand</b>	Chloridionen werden durch Anlegen einer Spannung in wassergesättigte Prüfkörper eingetragen. Am gespaltenen Prüfkörper wird die Eindringtiefe der Chloridionen bestimmt. Daraus, sowie aus weiteren Parametern, wird der Chloridmigrationskoeffizient DCI in m <sup>2</sup> /s berechnet.	
<b>Frosttausalz-widerstand</b>	Aufbringen einer Wasserlösung auf die Oberfläche. 28 Frost-/Tauzyklen durchführen. Abgelöste Betonmenge nach 7, 14 und 28 Zyklen bestimmen. m = abgelöste Betonmenge nach 28 Zyklen in g/m <sup>2</sup>	Hoher Frost- und Tausalz-widerstand m < 200 g/m <sup>2</sup> oder 200 g/m <sup>2</sup> < m < 600 g/m <sup>2</sup> , wenn die Ablösungsmenge in den zweiten 14 Frostwechseln kleiner als in den ersten 14 Frostwechseln ist. Tiefer Frost- und Tausalz-widerstand m > 3.800 g/m <sup>2</sup>
<b>Sulfatwiderstand</b>	Prüfkörper werden wechselnd getrocknet und in einer sulfathaltigen Lösung gelagert. Eindringendes Sulfat kann mit Bestandteilen des Prüfkörpers reagieren und eine Volumenänderung bewirken. Berechnung der Sulfatdehnung Δl	Als Richtwert für Beton mit hohem Sulfatwiderstand gilt ein Serienmittelwert von Δl < 0,5 %.
<b>Schwinden und Kriechen</b>	Messen der Längenänderung an unbelasteten (Schwinden) bzw. belasteten (Kriechen) Prüfkörpern und Berechnung der Schwindmaße ε <sub>CS</sub> (%) bzw. des Kriechmaßes ε <sub>CC</sub> (%).	
<b>Elastizitätsmodul</b>	Kennwert für das elastische Verformungsverhalten des Betons. Das E-Modul gibt das Verhältnis der Spannung σ zur zugehörigen, elastischen Dehnung ε an. E = σ / ε (N/mm <sup>2</sup> )	Das E-Modul wird im 3. Belastungszyklus bestimmt.
<b>Frostbeständigkeit</b>	Berechnung der Frostbeständigkeit FS des Festbetons mit Porenkennwerten aus der Prüfung der Wasserleitfähigkeit.	FS > 1,5 hohe Frostbeständigkeit FS < 1,0 tiefe Frostbeständigkeit
<b>Abriebverhalten</b>	Der Gewichtsverlust beim definierten Abschleifen des Betonprüfkörpers wird bestimmt. Abtrag d in mm wird berechnet	$d = \frac{\text{Massenverlust}}{\text{Rohdichte} \times \text{Fläche}}$
<b>Frostwechselverhalten N50</b>	Die Prüfkörper werden Frost- und Tauzyklen unterworfen. Das E-Modul wird periodisch gemessen N50 = Anzahl der Zyklen, bei 50 % E-Modul-Abfall	N50 > 100 hohe Frostbeständigkeit N50 < 20 geringe Frostbeständigkeit
<b>Frost- und Frosttausalz-widerstand TFB - Methode</b>	Die Prüfkörper werden 10 Frostzyklen (+ 20 °C/ - 25 °C) im Ethylglykolbad (Frost) bzw. Calciumchloridbad (Frosttausalz) unterworfen. Die Gefügestörung und die Betonablösung werden beurteilt.	Proben, die nach 10 Frostzyklen keine Risse bzw. keine Ablösung zeigen, weisen einen hohen Frost- bzw. Frosttausalz-widerstand auf.
<b>Frost- und Frosttausalz-widerstand BE I</b>	Diagnostische Bestimmung aus Porenanalyse an Dünnschliffen, Sättigungskennwerten und Gefügequalität.	Beurteilung durch Widerstandsfaktor WF-P (Frost) bzw. WFT-P (Frosttausalz) und Index der Gefügequalität.
<b>Arbeitsvermögen an Quadratplatten (Stahlfaserbeton)</b>	Bestimmung der wirksamen Biegezugfestigkeit f <sub>ctf</sub> und Rechenwert der Bruchenergie G <sub>f</sub> .	Bruchenergie G <sub>f</sub> > 4.000 N/m, so gilt die Prüfung als erfüllt.
<b>Stahlfasergehalt aus Betonproben</b>	Zertrümmerung des Betons und Herausfiltern der Stahlfasern mittels Magnet.	Je nach Anforderung im Allgemeinen zwischen 20–40 kg/m <sup>3</sup> .

# Porenstruktur im Festbeton

Porenradius	Porenart	Entstehung	Auswirkungen
> 1 mm	Verdichtungsporen Lunker (natürliche Luftporen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während Einbringung</li> <li>Verdichtungsart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Einfluss auf Wassertransport</li> <li>Großer Einfluss auf Gastransport</li> </ul>
20 µm - 1 mm	Luftporen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während Betonherstellung (Gehalt wird durch Zusatzmittel verändert)</li> <li>Kugelförmige Art</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringer Einfluss auf Wassertransport</li> <li>Großer Einfluss auf den Frost- und Frosttausalz-widerstand, die Festigkeit</li> <li>Luftgefüllt</li> </ul>
0,05 µm - 20 µm	Kapillarporen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Hydratation des Zementleims</li> <li>Volumen wird durch w/z beeinflusst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Großer Einfluss auf Wasser- und Gastransport</li> <li>Teilweise wassergefüllt (Kapillarwirkung)</li> <li>Großer Einfluss auf den Frost- und Frosttausalz-Widerstand, auf die Festigkeit und die Dauerhaftigkeit</li> </ul>
1 mm - 0,05 µm	Gelporen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hohlräume zwischen den Kristalliten des Zements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleiner Einfluss auf Wasser- und Gastransport</li> <li>Wassergefüllt (Adsorption)</li> </ul>



# Nachbehandlung

Für die Dauerhaftigkeit ist ein dichter Beton nötig. Dies betrifft vor allem die Betonrandzone (Bewehrungsüberdeckung), welche die Bewehrung schützt. Die Nachbehandlung hat das Ziel, den jungen Beton der Randzone vor Wasserverlust, Temperatureinwirkungen oder anderen schädlichen Einflüssen zu schützen.

## Die Nachbehandlung soll Schutz bieten vor

- Austrocknung durch Sonne, Wind und trockener Luft (auch im Winter)
- Großen Temperaturdifferenzen zwischen Betonkern und Betonoberfläche
- Hitze und Kälte sowie vor Temperaturwechsel
- Niederschlägen (Regen und Schnee)

## Zweckmäßige Verfahren für die Nachbehandlung

- Beton in der Schalung belassen
- Abdecken mit Folie (bei Sichtbeton Folie nicht direkt auf Beton legen)
- Aufsprühen eines Nachbehandlungsmittels (nicht geeignet, wenn anschließend ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht werden soll, außer beides ist aufeinander abgestimmt)
- Auflegen von feuchten Abdeckungen (ständig feucht halten oder zusätzlich mit Folie abdecken)
- Bei Temperaturen von 0 °C–10 °C Folien und Wärmedämm-Matten
- Bei Temperaturen von < 0 °C wie oben, zusätzlich Bauteil beheizen, so dass Betontemperatur ca. 10 °C beträgt

**Faustregel:  
Dauer der Nachbehandlung  
mindestens 7 Tage**

## Fehlende Nachbehandlung

Werden Nachbehandlungsmaßnahmen unterlassen oder setzen sie zu spät ein, sind die möglichen Folgen:

- Geringere Festigkeit des Randbetons
- Höhere Porosität des Randbetons und damit geringere Dauerhaftigkeit
- Fröhschwindrisse
- Kleinere Abriebfestigkeit, chemische Beständigkeit und Dichte
- Betonoberfläche sandet ab
- Beton gefriert und wird zerstört (Druckfestigkeit erholt sich nicht mehr)



# Nachbehandlung

## Betonieren bei kaltem Wetter



Auch bei kaltem Wetter kann betoniert werden, wenn notwendige Vorkehrungen getroffen werden.

### Maßnahmen bei Betonherstellung

- Anhebung des Zementgehalts und/oder Verwendung von Zement mit höherer Wärmeentwicklung bei sonst gleichen Ausgangsstoffen
- Herabsetzen des W/B-Werts durch Einsatz eines Fließmittels (FM)
- Beschleunigung der Festigkeitsentwicklung durch den Einsatz eines chloridfreien Erhärtungsbeschleunigers, beispielsweise ein Frostschutzprodukt (HBE)
- Verlängerung der Ausschulfristen und der Nachbehandlungsdauer
- Verwendung von Materialien mit erhöhten thermischen Isolationseigenschaften für die Schalung (z.B. Holz) und für die Nachbehandlung (z.B. Thermomatten)
- Anhebung der Frischbetontemperatur durch gezielte Erwärmung des Zuga-bewassers und/oder Erwärmen der Gesteinskörnung
- Bauteil oder ganzes Gebäude vor Wärmeverlust und Luftzug schützen
- Junger Beton ist vor Frost zu schützen. Die Gefrierbeständigkeit des jungen Betons ist dann erreicht, wenn er eine Druckfestigkeit von  $5 \text{ N/mm}^2$  aufweist.


### Einbringen und Verdichten

- Auf gefrorenem Baugrund darf nicht betoniert werden, ebenso wenig auf gefrorenen Bauteilen
- Schalungsflächen und Bewehrungen frei halten von Eis und Schnee, jedoch nie mit Wasser, sondern durch Wärmebehandlung
- Der vorgewärmte Beton muss zügig in die von Schnee und Eis befreite Schalung eingebaut und sofort verdichtet werden
- Den jungen Beton nach Möglichkeit vor Wärmeentzug durch die Transportgeräte zur und auf der Baustelle schützen. Nach Möglichkeit keine Förderbänder verwenden.
- Im eingebrachten Beton sind Vorkehrungen zu treffen, um die Betontemperatur laufend messen zu können
- Beim Einbringen und während der Verarbeitung darf ohne besondere Maßnahmen der Frischbeton nicht kälter als  $+ 5 \text{ °C}$  sein
- Bei Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen wird empfohlen, die Frischbetontemperatur auf  $+ 10 \text{ °C}$  zu erhöhen. Das Anmachwasser und die Gesteinskörnung sind gegebenenfalls vorzuwärmen.




## Nachbehandlung

- Bei kalten Temperaturen muss der Beton unmittelbar nach dem Einbringen vor Wärmeentzug geschützt werden. Dazu eignet sich das Abdecken mit Thermomatten.
- Kann die Thermomatte nicht direkt auf die Betonoberfläche gelegt werden, ist der Beton vor Zugluft zu schützen
- Während der Erhärtungszeit muss der Beton nicht nur vor Wärme-, sondern auch vor Feuchtigkeitsverlust geschützt werden, da bei kaltem und/oder trockenem Wetter der Feuchtigkeitsgehalt der Luft sehr gering ist.
- Art und Dauer der Nachbehandlung hängen ab von den Witterungsbedingungen, dem verwendeten Zement sowie der Geometrie der Bauteile
- Bauteil oder ganzes Gebäude während einiger Stunden oder Tage thermisch nachbehandeln – durch Heizen und Einhausen – bis die Gefrierbeständigkeit erreicht ist.

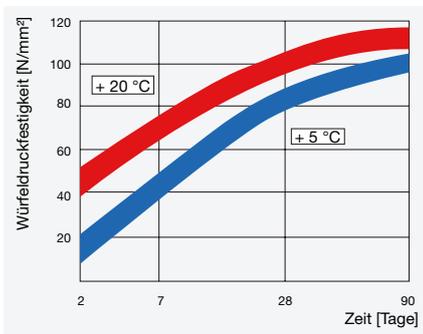

Festigkeitsentwicklung von Beton (mit CEM I 42,5 N) in Abhängigkeit der Betontemperatur

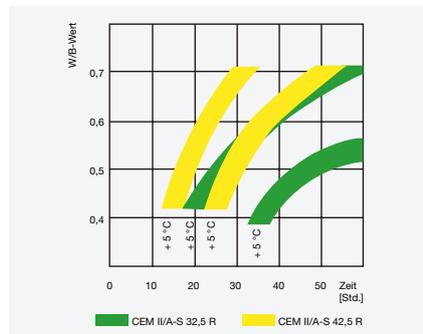

Erforderliche Zeit zum Erreichen der Gefrierbeständigkeit des Betons. (Betondruckfestigkeit > 5 N/mm<sup>2</sup> in Abhängigkeit vom w/z-Wert bei verschiedenen Betontemperaturen und Zementarten)

## Frischbetontemperatur

Die gewünschte Frischbetontemperatur lässt sich durch Erwärmen der Ausgangsstoffe erreichen.

Vereinfachte Formel für die Mischtemperatur	$T_b = 0,7 \times T_g + 0,2 \times T_w + 0,1 \times T_z$	$T_b$ = Betontemperatur °C $T_g$ = Temperatur der Gesteinskörnung in °C $T_w$ = Wassertemperatur in °C $T_z$ = Zementtemperatur in °C
---	--	--

## Beispiel

Vorgaben	Temperatur der Gesteinskörnung Wassertemperatur Zementtemperatur	$T_g = 8 \text{ °C}$ $T_w = 10 \text{ °C}$ $T_z = 50 \text{ °C}$
Gesucht	Betontemperatur $T_b$	
Lösung	$T_b = 0,7 \times 8 + 0,2 \times 10 + 0,1 \times 50 = 12,6 \text{ °C}$ Betontemperatur	

# Nachbehandlung

## Betonieren bei heißem Wetter oder starken Wind

### Maßnahmen bei Betonherstellung




- Die Frischbetonmengen müssen auf die Lieferintervalle und die Einbauleistungen abgestimmt werden. Es dürfen keine zeitlichen Verzögerungen entstehen.
- Die kühleren Tageszeiten sollen zum Betonieren genutzt werden und die Einbaustelle sollte nach Möglichkeit beschattet werden
- Genügend Personal einplanen
- Die Geräte für den Einbau sowie das Material für die Nachbehandlung müssen überprüft sein und bereit stehen
- Vor Einbaubeginn sollte die Bewehrung, Schalung oder der Untergrund vorgehässelt werden. Entstehende Wasserpfützen sind zu beseitigen.

### Einbringen und Verdichten



- Lange Transport- und Liegezeiten des Betons vermeiden
- Rasches Entladen, Verarbeiten und Verdichten sind oberstes Gebot
- Bei Verzögerungen und längeren Standzeiten muss das Lieferwerk sofort benachrichtigt werden
- Angesteiften Beton nicht mehr einbringen

### Nachbehandlung

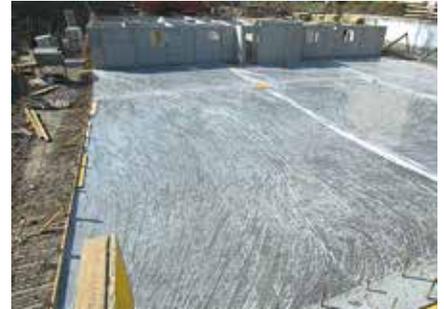

- Der Frischbeton muss unbedingt feucht gehalten werden. Als Schutz vor Wind und Regen muss der Frischbeton mit Folien oder feuchten Matten abgedeckt werden
- Flüssiges Nachbehandlungsmittel aufbringen
- Beton andauernd mit Wasser besprühen
- Nicht zu früh ausschalen
- Wände schützen


## Austrocknungsgeschwindigkeit

Die Austrocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von der


- Lufttemperatur
- Betontemperatur
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Windgeschwindigkeit

## Frühschwinden

Frühschwinden als Folge mangelhafter Nachbehandlung bei extremen Witterungsbedingungen. Das Frühschwinden entwickelt sich hauptsächlich während der ersten Stunden und hängt von den vorhandenen Umweltbedingungen ab. Deshalb sind rasche Nachbehandlungsmaßnahmen notwendig.

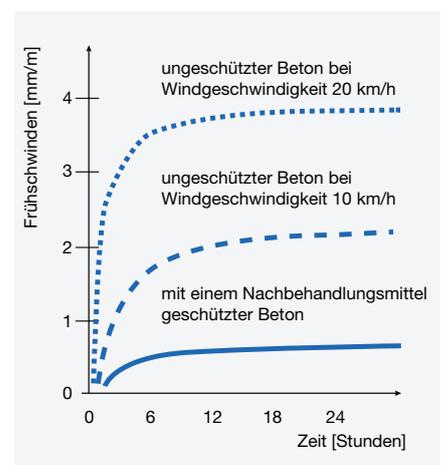

## Diagramm zum Abschätzen der Austrocknungsrate an offen liegenden Betonflächen

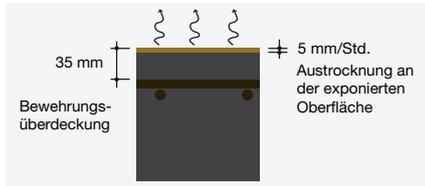



Bei Normalbeton mit einem Zementgehalt von  $300 \text{ kg/m}^3$  und einem w/z-Wert von 0,55 bedeutet eine Austrocknungsrate von  $0,8 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{Std.}$ , dass nach einer Stunde das in den obersten 5 mm des Betons enthaltene Wasser verdunstet ist.

### Eingezeichnetes Beispiel

Lufttemperatur:  $28 \text{ }^\circ\text{C}$   
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 %  
Betontemperatur:  $28 \text{ }^\circ\text{C}$   
Windgeschwindigkeit:  $5 \text{ m/s}$

### Ergebnis

Austrocknungsrate:  $0,80 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$

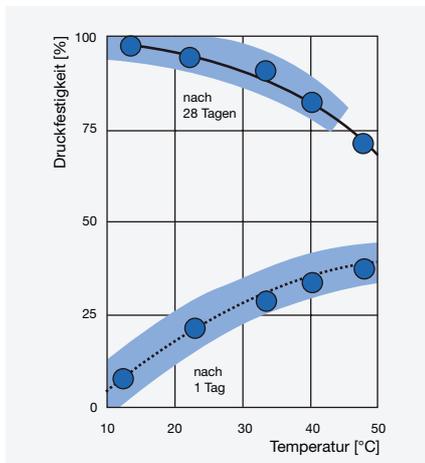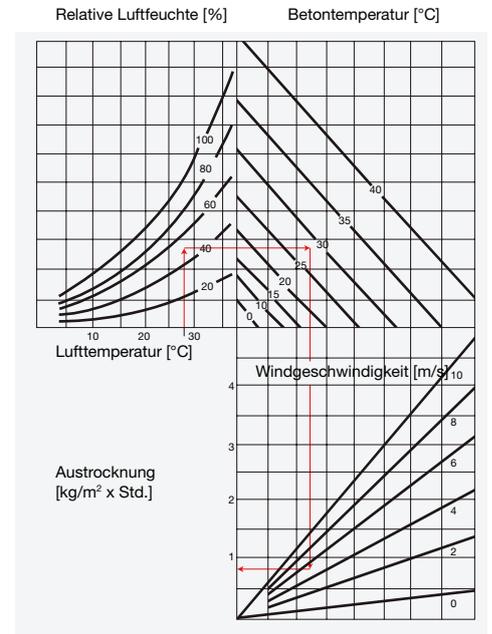

Die im Allgemeinen höhere Betontemperatur bewirkt eine schnellere Zementhydratation. Diese führt zu einer höheren Frühfestigkeit, da sich gegenüber niedrigeren Temperaturen rascher Zementhydratkristalle bilden, die allerdings kleiner sind. Kleinere Kristalle können sich weniger intensiv verfilzen als größere. Es stellt sich eine höhere Porosität ein. Dies beeinflusst die Endfestigkeit des Betons.

# Betonanwendungen

## Sichtbeton

Unter Sichtbeton werden im Allgemeinen Betonflächen verstanden, die für den Betrachter als Oberfläche sichtbar bleiben und an die hinsichtlich des Aussehens besondere Anforderungen gestellt werden.

Im Wesentlichen unterscheidet man bei der Erstellung von Sichtbetonflächen zwischen den Oberflächen, bei denen die Schalung als Gestaltungselement benutzt wird und Betonflächen, die nachträglich bearbeitet werden. In beiden Fällen kann die Farbe als weiteres gestalterisches Merkmal eingesetzt werden.

**Grundsätzlich sind beim Einsatz von Sichtbeton folgende Kriterien zu beachten:**

- Genaue Leistungsbeschreibung
- Schalungstruktur
- Materialauswahl – Farbgebung
- Bearbeitung der Betonoberfläche
- Erprobungs- und Referenzflächen
- Konstruktive Gestaltung



## Folgende Parameter beeinflussen die Qualität der Sichtbeton-Oberfläche

- Gleichmäßiger w/z-Wert → gleichmäßige Grautönung
- Alle Holzschalungen sollten gleich stark saugend sein, um eine gleiche Farbe der Oberfläche zu erzielen
- Überschüssiges Trennmittel auf der Schalung entfernen (Zementgehalt  $\geq 300 \text{ kg/m}^3$ )
- Sorgfältiges Vibrieren ergibt eine gute Oberfläche
- Ausreichend hoher Mehlkornanteil (Zement, Zusatzstoffe und Anteile der Gesteinskörnung  $< 0,125 \text{ mm}$ )
- Kornzusammensetzung entspricht einer stetigen Kurve und ist im oberen Bereich der Kurve anzusetzen
- Gleichmäßige Betonzusammensetzung, gegebenenfalls unter Verwendung eines verflüssigenden Zusatzmittels
- Zementgehalt mind.  $350 \text{ kg/m}^3$
- w/z-Wert kleiner 0,50 und möglichst konstant (Abweichungen bewirken erkennbare Farbunterschiede an der Betonoberfläche)
- Ausreichender Zusammenhalt (kein Entmischen) und ausreichendes Wasserrückhaltevermögen (kein Bluten) des Frischbetons
- Die richtige Konsistenz ist eine wichtige Voraussetzung




## Selbstverdichtender Beton SVB (self compacting concrete SCC)

SVB ist ein Beton, der trotz niedrigem w/z-Wert so fließfähig ist, dass er selbst fließt, sich ohne Vibrationsarbeit verdichtet und dabei keine Entmischung aufweist.

### Vorteile von SCC sind:

- Höhere Einbauleistung
- Geringerer Lärm beim Einbauen
- Freiere Formgebung
- Schlankere Bauteile
- Höhere Dauerhaftigkeit
- Weniger Nacharbeiten
- Leichteres Betonieren
- Größere Etappen
- Weniger Personal
- Keine Gesundheitsschäden aus Vibrationsbelastungen

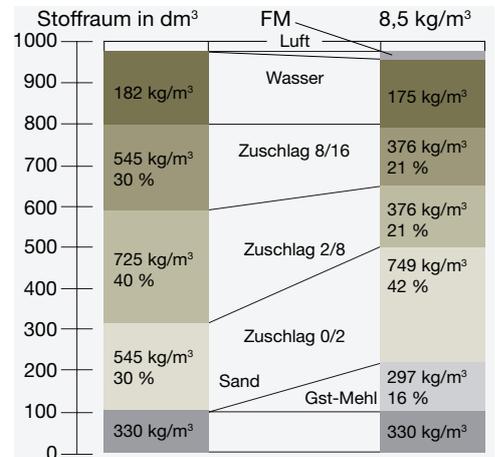

## Pumpbeton

Pumpbeton kann praktisch für alle Bauteile eingesetzt werden und eignet sich besonders, wenn der Einbringungsort schwer zugänglich ist.

### Folgende Voraussetzungen sind erforderlich:

- Größtkorn < 1/3 der Rohrleitung
- Eher eine sandige Kornzusammensetzung
- Korngruppe 4–8 mm weglassen, andernfalls diesen Anteil am Korngemisch auf 20 % begrenzen

- Mehlkornanteil: Zement + Kornanteil bis 0,125 mm + ggf. Zusatzstoffe bei Größtkorn von 16 mm etwa 450 kg/m<sup>3</sup>
- Konsistenz in der Regel: F3 (420–480mm) C3 (1,10–1,04)  
Je nach innerem Zusammenhalt des Betons und der Förderhöhe ist die Konsistenz anzupassen.



## Abriebfester Beton

Abriebfester Beton ist gegenüber mechanischer Beanspruchung – insbesondere Reibung – widerstandsfähig.

### Folgende Voraussetzungen sind erforderlich:

- Dichter Beton mit w/z-Wert von 0,40 bis 0,50
- Abriebfeste Gesteinskörnungen verwenden, (Hartgesteine)



# Betonanwendungen

## Faserbeton

Faserbeton ist Beton, dem zur Verbesserung seiner Eigenschaften spezielle Fasern (Stahl, Kunststoff oder alkalibeständiges Glas) zugegeben werden. Dies führt unter anderem zur Verbesserung der Zugfestigkeit (Nachrisszugfestigkeit) und der Duktilität und damit des Bruch- und Rissverhaltens.



## Stahlfasern

- Bodenplatten, Industrieböden (fugenlos)
- Verkehrsflächen, Bushaltestellen
- Fertigteilelemente, Tübinge
- Felssicherung im Untertagebau

## Kunststofffasern

- Feuerbeständiger Beton
- Bodenplatten
- Mörtel für Unterlagsböden
- Schutzmörtel

## Vorteile

- Risse werden durch die Fasern verteilt → viele kleine Risse anstatt weniger großer
- Stahlfasern können bei gewissen Anwendungen die Bewehrung ganz oder auch teilweise ersetzen
- Kunststofffasern werden zusätzlich zur Bewehrung eingesetzt (Rissverteilung)
- Durch die Fasern bekommt der Beton zähe Eigenschaften, sein Arbeitsvermögen, (Lastaufnahme, auch nach dem Auftreten eines Risses) wird vergrößert

## Nachteile

- Konsistenz wird durch Fasern eventuell steifer. Dies ist bei der Rezeptur zu berücksichtigen.

## Feuerbeständiger Beton

Beton brennt nicht und bietet einen Schutz gegen Feuer und hohe Temperaturen. Bei lang andauernder Feuereinwirkung kommt es zu Abplatzungen.

### Feuerbeständigkeit kann durch folgende Maßnahmen erhöht werden:

- Zugabe von Kunststofffasern. Diese zerschmelzen bei Feuereinwirkung und hinterlassen Hohlräume, so dass sich der Dampfdruck abbauen kann.
- Feuerbeständige Gesteinskörnungen (Blähton, Blähschiefer, Basalt, Schamotte, etc.) anstelle der karbonatischen oder quarzhaltigen Gesteinskörnungen verwenden.
- Je höher die Festigkeit im Beton, desto schlimmer die Schäden bei einem Feuer, ein Feuchtigkeitsgehalt von  $< 2\%$  gilt als unkritisch.



## Spritzbeton

Spritzbeton ist ein Beton, der in einer geschlossenen Rohr-/Schlauchleitung zur Einbaustelle gefördert, dort aus einer Spritzdüse pneumatisch aufgetragen und durch die Aufprallenergie verdichtet wird. Beim Auftreffen an der Auftragsfläche prallt ein Teil des Spritzguts, das Rückprallgut, zurück.


Grundsätzlich wird zwischen Trocken- und Nassspritzverfahren unterschieden. Beim Trockenspritzverfahren wird ein sogenanntes Trockengemisch im Dünnspritzverfahren gefördert, dem erst an der Spritzdüse das Zugabewasser mit oder ohne Beschleuniger zugegeben wird. Beim Nassspritzverfahren ist das Zugabewasser bereits im Ausgangsgemisch des Spritzguts enthalten, die Förderung erfolgt im Dickstromverfahren.

### Anwendungen

- Spritzbeton wird für bewehrte und unbewehrte Bauteile verwendet
- Untertagebau für Sicherungsarbeiten bzw. für den Ausbau
- Auskleidung von Becken und Kanälen
- Zur Sicherung von Hängen, Böschungen und Baugruben
- Instandsetzung schadhafter Bauwerke aus Beton und Mauerwerk



## Frühfestigkeitsklassen

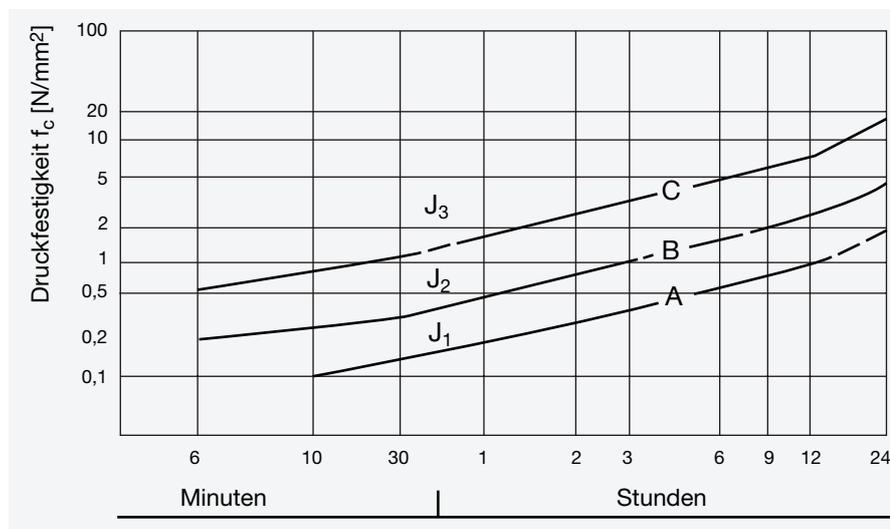

Zwischen A und B	Klasse J <sub>1</sub>
Zwischen B und C	Klasse J <sub>2</sub>
Über C	Klasse J <sub>3</sub>
Hinsichtlich der Festigkeitsentwicklung innerhalb der ersten 24 h werden die drei Frühfestigkeitsklassen J <sub>1</sub> , J <sub>2</sub> und J <sub>3</sub> unterschieden.	



# Betonanwendungen

## Prüfmethoden zur Messung der Frühfestigkeit

0,10–1,20 N/mm <sup>2</sup>	Penetrationsnadel	Messung der Kraft, um eine 3 mm dicke Nadel bis 15 mm in den Spritzbeton eindringen zu lassen.
1–8 N/mm <sup>2</sup>	Bolzensetzverfahren	Messung der Eindringtiefe von Schraubenbolzen, welche mittels eines Bolzensetzgeräts mit vordefinierter Einstellung in den Beton getrieben werden.
3–18 N/mm <sup>2</sup>	Bolzensetzverfahren	Messung der erforderlichen Ausziehkraft von Bolzen, welche zuvor mittels eines Bolzensetzgeräts – mit vordefinierter Einstellung – in den Beton getrieben werden.

## Drainbeton

Drainbeton ist ein haufwerksporiger, hohlraumreicher Beton für Entwässerungsaufgaben. Die Haufwerksporen ergeben sich durch Verwendung einer eng begrenzten Korngruppe, z.B. 5/8 mm, wobei die Einzelkörner nur an den Kontaktstellen durch eine dünne Zementsteinschicht miteinander verkittet werden.

### Anwendung

- Entwässerung im Straßen-, Tief- und Wasserbau
- Betonfilterrohre, Filtersteine und Filterplatten
- Lärmschutzwände und lärmarme Straßenbetone
- Als Versetzbeton bei Pflastersteinen oder Platten



## Anwendungsbereich für RÖFIX Trockenbetone

Für alle Betonarbeiten im gewerblichen, landwirtschaftlichen, hochalpinen und privaten Bereich, egal ob die Einbaustelle leicht oder schwer zugänglich ist.


- Fundamente
- Wände
- Decken
- Aufbeton bei Fertigteildecken
- Gartenmauern
- Terrassen
- Stützmauern
- Stiegen
- Stützen
- Überlager
- Schwimmbäder
- Ausbesserungsarbeiten
- Renovierarbeiten
- Umbauten
- Bodenplatten
- Stallböden
- Jauchegrube
- Spritzbeton
- Bohrpfähle
- Ankerbalken
- Ankerwarzen
- Stützrippen
- Brücken
- Fertigteile

## Die Vorteile des RÖFIX Silosystems im Überblick

- Sofort verfügbar (ohne Vorlaufzeit)
- Keine Restmengen
- Variable KonsistenzEinstellung
- Flexibler Baustellenablauf
- Geringer Platzbedarf (nur 2,4x2,4 m)
- Bei RÖFIX ist nur Beton, kein Wasser zu bezahlen

Sämtliche RÖFIX Betonprodukte sind als Sackware, „Big Bag“ oder Siloware lieferbar.



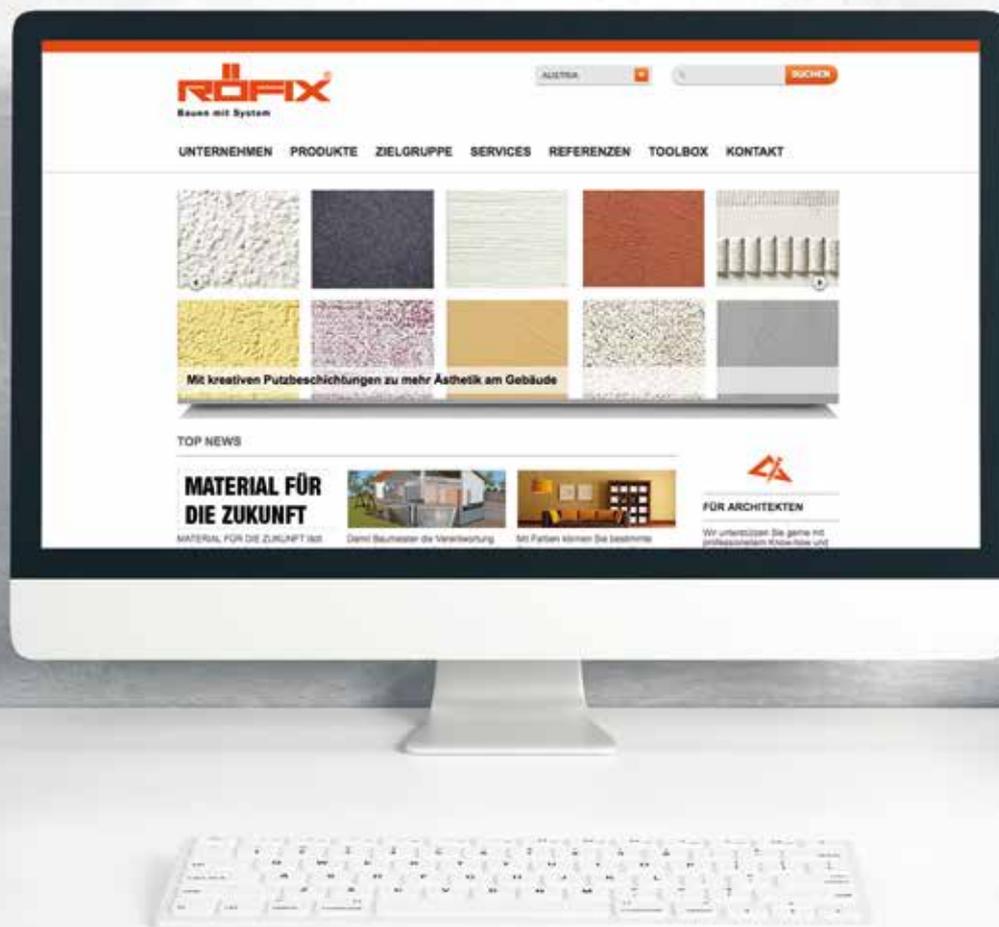

## RÖFIX Services direkt im Internet

- Hilfreiche Tools**
  - Ausschreibungstexte, Detailzeichnungen
  - U-Wert-Berechnungen
  - Analysen (z.B. Feuchteanalysen etc.)
  - Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen
- Newsletter**

Neueste Infos zu Produkten und deren Verarbeitung, Innovationen, Trends und Veranstaltungen und vieles mehr erfahren Sie durch die Newsletter von RÖFIX.
- Video-Channel**

Informative Filme zu den Themen Beton, Renovierung/Sanierung/ Ökologische Produkte, Wärmedämm-Verbundsysteme und Estrichsysteme stehen online zur Verfügung.
- Produktinformationen**

Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Referenzen sind auf der RÖFIX Webseite unter [roefix.com](http://roefix.com) zu finden.





Bauen mit System

#### Österreich

RÖFIX AG  
A-6832 Röthis  
Tel. +43 (0)5522 41646-0  
Fax +43 (0)5522 41646-6  
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 (0)5238 510  
Fax +43 (0)5238 510-18  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 (0)4242 29472  
Fax +43 (0)4242 29319  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 (0)3135 56160  
Fax +43 (0)3135 56160-8  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4063 Hörsching  
Tel. +43 (0)7221 72655  
Fax +43 (0)7221 72655-73502  
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (0)2236 677966  
Fax +43 (0)2236 677966-30  
office.wiener-neudorf@roefix.com

#### Schweiz

RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 (0)81 7581122  
Fax +41 (0)81 7581199  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 7434040  
Fax +41 (0)44 7434046  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 (0)32 6528352  
Fax +41 (0)32 6528355  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 (0)41 2506223  
Fax +41 (0)41 2506224  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 9318055  
Fax +41 (0)31 9318056  
office.bern@roefix.com

#### Italien

RÖFIX AG  
I-39020 Partschins (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 698031  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 900078  
Fax +39 0863 996140  
office.oricola@roefix.com

#### Slowenien

RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 (0)1 78184 80  
Fax +386 (0)1 78184 98  
office.grosuplje@roefix.com

#### Kroatien

RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 (0)1 3340-300  
Fax +385 (0)1 3340-330  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 (0)1 3310-523  
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 (0)22 778-310  
Fax +385 (0)22 778-318  
office.siveric@roefix.com

#### Serbien

RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 (0)35 541-044  
Fax +381 (0)35 541-043  
office.popovac@roefix.com

#### Montenegro

RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 (0)32 336 234  
Fax +382 (0)32 336 234  
office.kotor@roefix.com

#### Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830 100  
Fax +387 (0)39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355 191  
Fax +387 (0)57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

#### Bulgarien

RÖFIX eood  
BG-4490 Septemvri  
Tel. +359 (0)34 405900  
Fax +359 (0)34 405939  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood  
BG-9900 Novi Pazar  
Tel. +359 (0)537 25050  
Fax +359 (0)537 25050  
office.novipazar@roefix.com

#### Mazedonien

RÖFIX Дооел  
MK-1300 Kumanovo  
Tel. +389 (0)72 570500  
office.mk@roefix.com

#### Albanien/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3  
office.tirana@roefix.com

roefix.com